



平面図 1/10

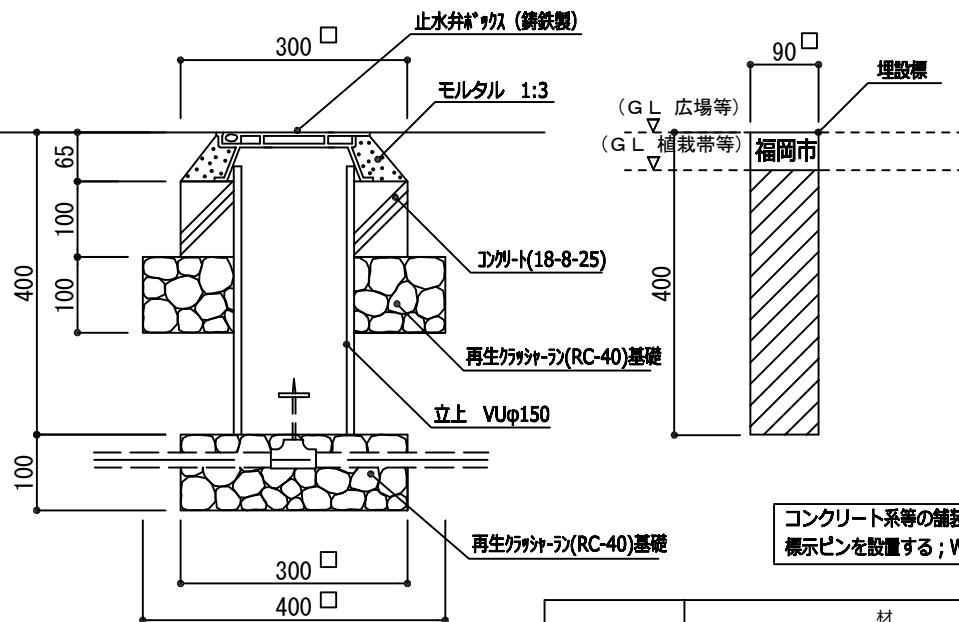

断面図 1/10

種別	材 料 表				
	再生グラシャーラン基礎 (m <sup>2</sup> )	型枠 (m <sup>2</sup> )	コンクリート (m <sup>3</sup> )	モルタル (m <sup>3</sup> )	硬質塩化ビニル管 (m)
S V	2.29	1.20	0.07	0.023	3.50

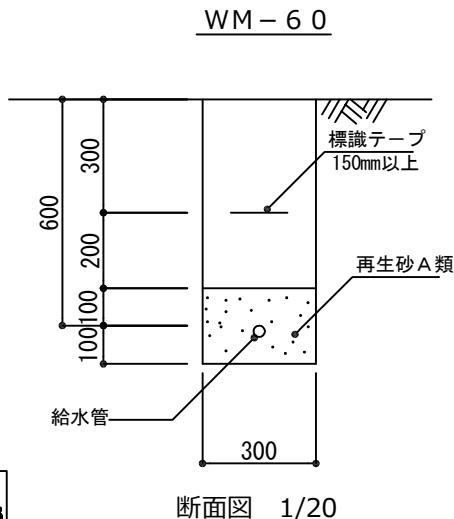

## 断面図 1/20

種別	材 料 表						
	再生砂 (m <sup>3</sup> )	標識テープ (m)	給水管 (m)	表示テープ 15A (m)	表示テープ 20A (m)	表示テープ 25A (m)	表示テープ 40A (m)
WM-60	0.60	10.00	10.50	1.38	1.63	2.01	3.01

10m当たり

# 公園施設標準設計図集

改  
訂  
事  
項

特記事項  
○給水管は、ポリエチレン管PP、又は耐衝撃性硬質塩化ビニル管(K 6742)とし、表示テープを2回巻/箇所、@1.0mとする。  
○標識テープは、塩化ビニルシートまたは同等品以上とする。  
○給水管埋管WMS-Aは、リプラスXまたは同等品以上とする。  
○給水管埋管WMS-Bは、SUS製とする。

P(JIS

図示

名称
記号

止水弁ボックス 給水管埋設標  
給水管  
S V W M S - A , B  
W M 6 0

SV —  
WMS-A□  
WM—