

購入仕様書

件 名 ポテンショメータ 外1件

履 行 場 所 水道局 水管理課

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 8年 3月 27日まで

契約不適合責任期間 1年

	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	ポテンショメータ	抵抗値 0~200Ω/275°	9	個	(株) 緑測器 OCP-5S
2	リミットスイッチ ギヤユニット		1	個	電動弁 LTKD 型対応とすること。

その他


- ① 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部水管理課

担当：四枝

電話：092-483-3175

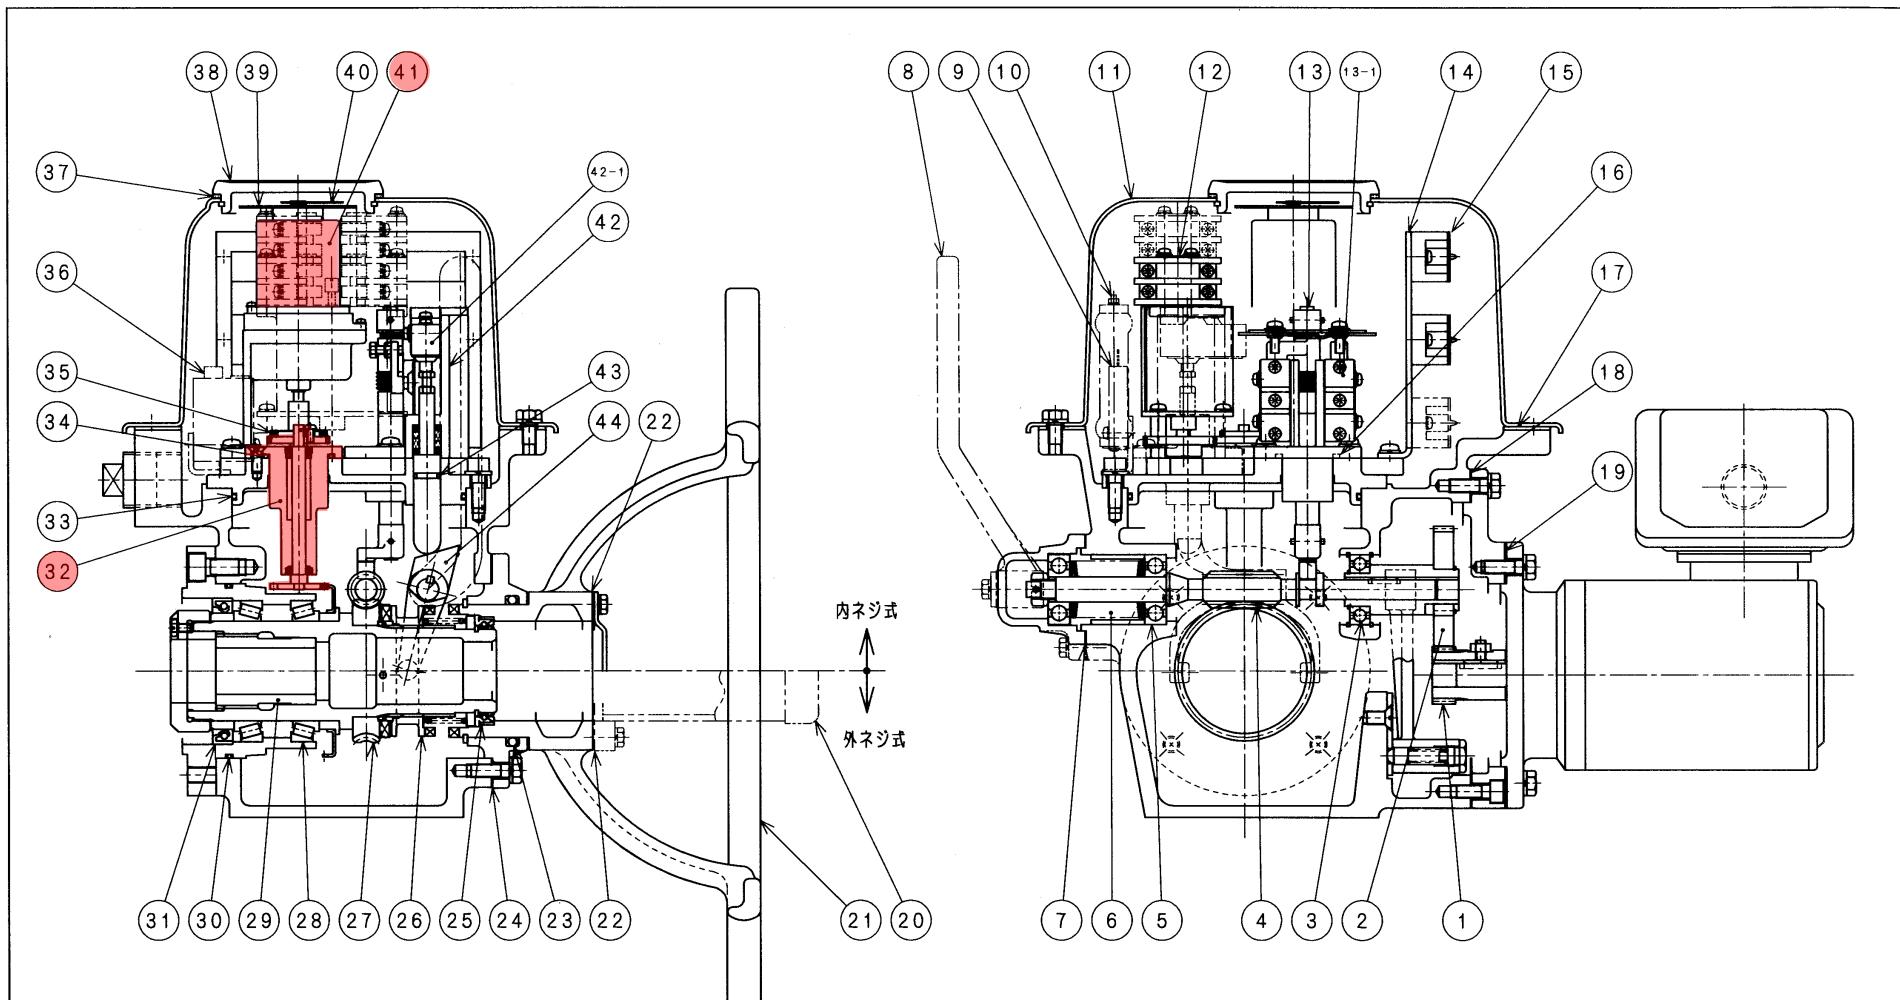

項	名 称	量	項	名 称	量	項	名 称	量	項	名 称	量
1	A ギヤ	1	13	トルクスイッチユニット	1式	24	ガスケット	1	36	セイミッタ	1
2	B ギヤ	1	13-1	マイクロスイッチ	2	25	オイルシール	1	37	ガスケット	1
3	ベアリング	2	14	ターミナルサポート	1	26	クラッチ	1	38	透明カバ	1
4	ワーム	1	15	ターミナル	1	27	ウォームホイール	1	39	目盛板	1
5	ベアリング	1	16	O リング	1	28	ベアリング	2	40	指示針	1
6	トルクスプリング	1式	17	ガスケット	1	29	ステムブッシュ	1	41	ボテンショメータ	1
7	ガスケット	1	18	ガスケット	1	30	O リング	1	42	インターロックスイッチユニット	1式
8	キリカエレバ	1	19	ガスケット	1	31	オイルシール	1	42-1	マイクロスイッチ	1
9	セイレスタ	1	20	スピンドルカバ	1	32	リミットスイッチギヤユニット	1式	43	O リング	1
10	スペースヒータ	1	21	手動ハンドル	1	33	O リング	1	44	フォーク	1
11	スイッチカバ	1	22	ガスケット	1	34	O リング	1			
12	リミットスイッチユニット	1式	23	O リング	1	35	角度計ギヤ	1			

(注) モータ関係は別図で指示します。

UNIT	mm	R 角	SCALE	法	付	三	角	付	日付	3RD. ANG. PROJ.	DATE	商名	TITLE
												メンテナンス交換部品配置図	
承認 APP.		監査 CKD.		変更 DWN.		小川	佐藤	森本		形式 TYPE		LTKD-01, 02	
03.09.29		北島 池田	誤記訂正										
02.06.10		本松 池田	誤記訂正										
REV. DATE		氏名 APP.	承認 DWN.	内 容								西部電機株式会社	図番 DWG. NO. 3897904 FILE 6P
												SEIBU Electric & Machinery CO., LTD.	

ポテンショメータ

CP-6 (乾式)		OCP-5S (油浸式)		仕様		OCP-5S(油浸式)	
				機械角	360° エンドレス	360° エンドレス	
				トルク	500Ω以下40gr-cm以下 1KΩ以上30gr-cm以下	500Ω以下40gr-cm以下 1KΩ以上30gr-cm以下	
				慣性モーメント	5gr-cm ²	5gr-cm ²	
				有効電気角	275° ±5°	275° ±5°	
				全抵抗値偏差	±5%	±5%	
				周囲温度	-20~+65°C	-20~+65°C	
				寿命	正逆各10万回	正逆各10万回	
				絶縁抵抗値	DC1000V 100MΩ以上	DC1000V 100MΩ以上	
				絶縁耐電圧	AC1000V 1分間	AC1000V 1分間	
				容量	約2.5W	約2.5W	
				重量	100gr	250gr	
CP-6		OCP-5S		端子間値偏差			
寸法mm	L	I ₁	I ₂	常	0-100Ω	0.12%	15V
CP-6 標準一連	71	25	15.5		0-200Ω	0.09%	20V
CP-6 二連	71	47	15.0	備	0-500Ω	0.07%	30V
					0-1kΩ	0.05%	45V
寸法mm				分解度			
CP-6 標準一連	71	44					
OCP-5S 二連	94	67					
GAIK-COMMON				最高端子電圧			
				直線度			