

購入仕様書

1. 件 名 空気圧縮機用 吸込フィルタエレメント 外24件
2. 履 行 場 所 多々良浄水場
3. 履 行 期 間 契約締結の日から令和9年1月20日まで
4. 契約不適合責任期間 1年

No.	品 名	部品番号	数量	単位	備 考
1	空気圧縮機用 吸込フィルタエレメント	S-CE05-502	3	個	株式会社神戸製鋼所製対応部品
2	オイルフィルタカートリッジ	P-CE13-510	3	個	〃
3	エキゾーストクリーナエレメント	S-CG19-501	3	個	〃
4	インタクーラ／アフタクーラ用パッキン	6G18L01003P1	12	個	〃
5	インタクーラ／アフタクーラ用Oリング (080)	BGRN-OG-0080	12	個	〃
6	インタクーラ／アフタクーラ用Oリング (100)	BGRN-OG-0100	12	個	〃
7	オイルクーラパッキン (#008)	P-CA01-520##008	3	個	〃
8	オイルクーラパッキン (#009)	P-CA01-520##009	3	個	〃
9	グリス	P-HD11-529 #01	3	本	〃
10	潤滑油	KOBELCO 純 正 OIL 20L	3	缶	〃
11	ダストフィルタ	4A15C01001P1	9	個	〃
12	ダストフィルタ	P-CE05-521	9	個	〃
13	吸気調整弁ダイヤフラム	P-AF02-504	3	個	〃
14	吸気調整弁スライド	6A16V0100P1S	3	個	〃
15	吐出逆止弁	P-FC12-514	3	台	〃
16	コントローラー用電池	S-EB12-523	3	個	〃

17	吸気調節弁子弁（バイパスバルブ）	6A42V01003P1	3	個	〃
18	吸気調節弁弁座（バルブシート）	6A20V01005P1	3	個	〃
19	吸気調節弁主弁（バルブ）	6A42V01002P1	3	個	〃
20	ドライヤ用電磁弁	S-FC41-531	2	個	〃
21	吸気調節弁用電磁弁	P-FC81-589	1	台	〃
22	ドレン用逆止弁	P-FC11-508#09	1	台	〃
23	シャトル弁	AY-9W67-AA000#02	1	台	〃
24	ドレン用電磁弁	P-FC81-591	1	台	〃
25	放風サイレンサ	P-CD01-512	3	個	〃


契約後、下記担当者と打ち合わせること

お問い合わせ

水道局浄水部多々良浄水場

担当：工藤

電話：092-938-4810

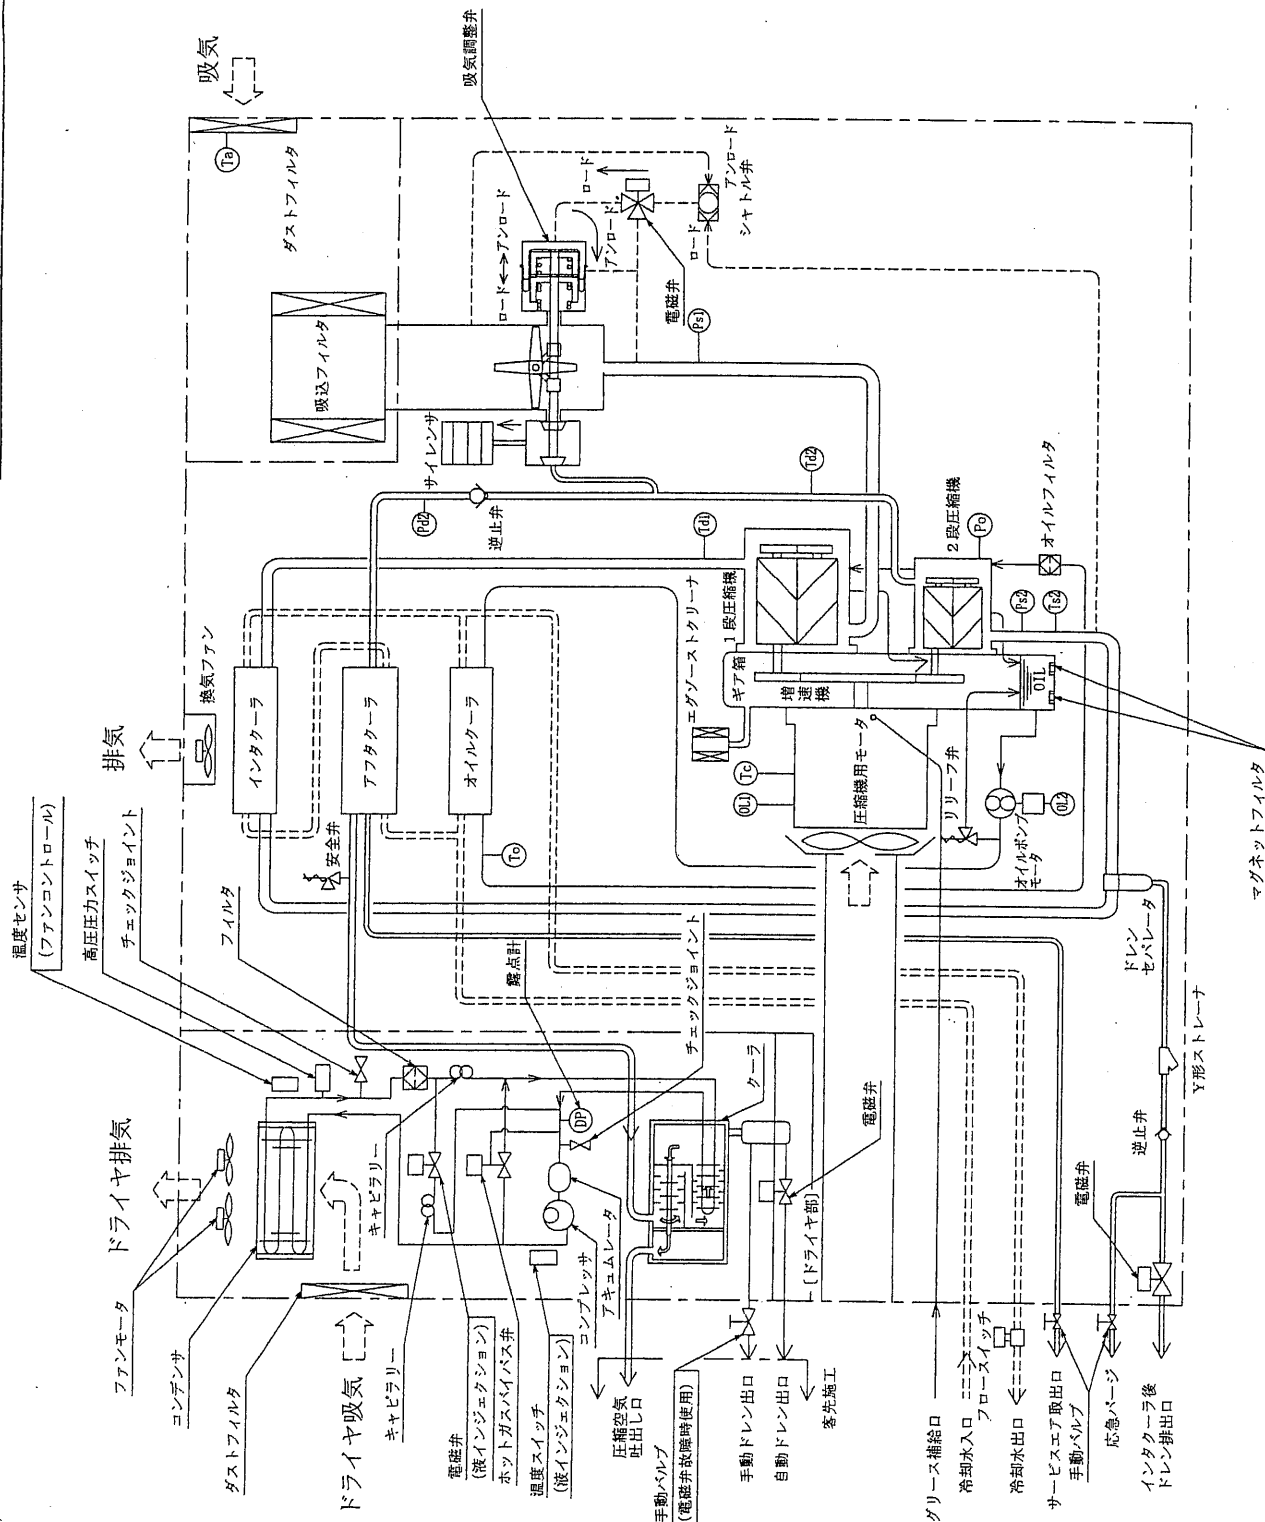

記号	名 称
Ta	周囲温度センサ
Td1	1 段吐出温度センサ
Ts2	2 段吸込温度センサ
Td2	2 段吐出温度センサ
To	油温センサ
Tc	メインモータ温度センサ
Ps1	吸込圧力センサ
Ps2	2 段吸込圧力センサ
Pd2	2 段吐出圧力センサ
Po	油圧センサ
OL1	メインモータ過電流リレー
OL2	ポンプモータ過電流リレー

