



水事情について

筑後川流域では、梅雨明け以降まとまった降雨が無く、水源状況は再び厳しい状況となっています。

9月17日には、「福岡市渇水対策会議」を設置し、今後、より一層の節水啓発に取り組むこととしております。引き続き、節水へのご理解とご協力をお願いいたします。

1 福岡市の水源状況

10月9日午前9時現在の福岡市関連9ダムの合計貯水量は33,407千 m^3 、貯水率は43.5%となっています。

区 分	南 畑	五 ヶ 山	脊 振	曲 渕	江 川	久 原	長 谷	猪 野	瑞 梅 寺	合 計
利水容量 (千 m^3)	3,650	31,700	3,979	2,368	24,000	1,460	4,850	3,650	1,220	76,877
貯水量 (千 m^3)	2,575	14,397	2,725	2,153	4,162	1,080	3,291	2,237	787	33,407
貯水率 (%)	70.55	45.42	68.48	90.92	17.34	73.97	67.86	61.29	64.51	43.46

※渇水対策容量分除く9ダム貯水率32.88%、9ダム貯水量17,623千 m^3

2 筑後川水系の水源状況

10月9日午前0時現在の筑後川水系関連6施設の合計貯水量（渇水対策容量分を除く）は25,441千 m^3 、貯水率は37.9%となっています。

区 分	江川・寺内・小石原川	筑後大堰	合所	大山	合 計
利水容量 (千 m^3)	48,530 (67,230)	930	6,700	11,000	67,160 (85,860)
貯水量 (千 m^3)	9,924 (21,029)	930	4,602	9,985	25,441 (36,546)
貯水率 (%)	20.45 (31.28)	100.00	68.69	90.77	37.88 (42.56)

※ () は渇水対策容量分含む

3 これまでの経緯

日付	九州地方整備局	福岡市
8/10		江川ダム取水量自主節水開始
8/20	渇水対策本部設置（第1次渇水調整）	異常少雨対策会議設置
9/3	第2次渇水調整（福水企取水制限30%等）	福岡市節水推進会議設置
9/17	第3次渇水調整（福水企取水制限55%等）	福岡市渇水対策会議設置
9/28		江川ダム取水量を必要最低導水量まで減量

4 節水PR

(1) 現在実施している（実施した）もの

- 市政だより（9/15号）、○街頭キャンペーン（9/10、10/7）、
- 水道局公式アンバサダー広報（地下鉄構内節水啓発アナウンス：9/1～）、
- HP・Instagram・X、○水道局アプリ（プッシュ通知）、
- 広報物（ポスター、卓上三角ポップ、看板等）、○横断幕・懸垂幕の掲示、
- 水道局別館壁面シート設置、○庁用車への節水マグネットシートの貼付、
- デジタルサイネージ（地下鉄改札口及び車両内、商業施設等）での放映、
- 自治協議会等への情報提供、○管工事関連業界への節水協力依頼、
- 水道局庁舎、営業所の蛇口の減圧（9/7～）


(2) 今後実施を検討しているもの

- 大口需要者等への節水協力依頼、○本庁舎蛇口の減圧依頼、
- 地下鉄トイレ、デパート等でのポスター設置○市政だより、○みずだより（1/1号）、
- 街頭キャンペーン（10/25）○HPや局・区SNS、水道局アプリプッシュ通知など

※上記のほか、都市圏によるテレビCM、交通機関でのPR等が実施予定


福岡市関連9ダムの貯水状況（渇水対策容量分含む）

（9ダム：南畑ダム、五ヶ山ダム、脊振ダム、曲渕ダム、江川ダム、久原ダム、長谷ダム、猪野ダム、瑞梅寺ダム）

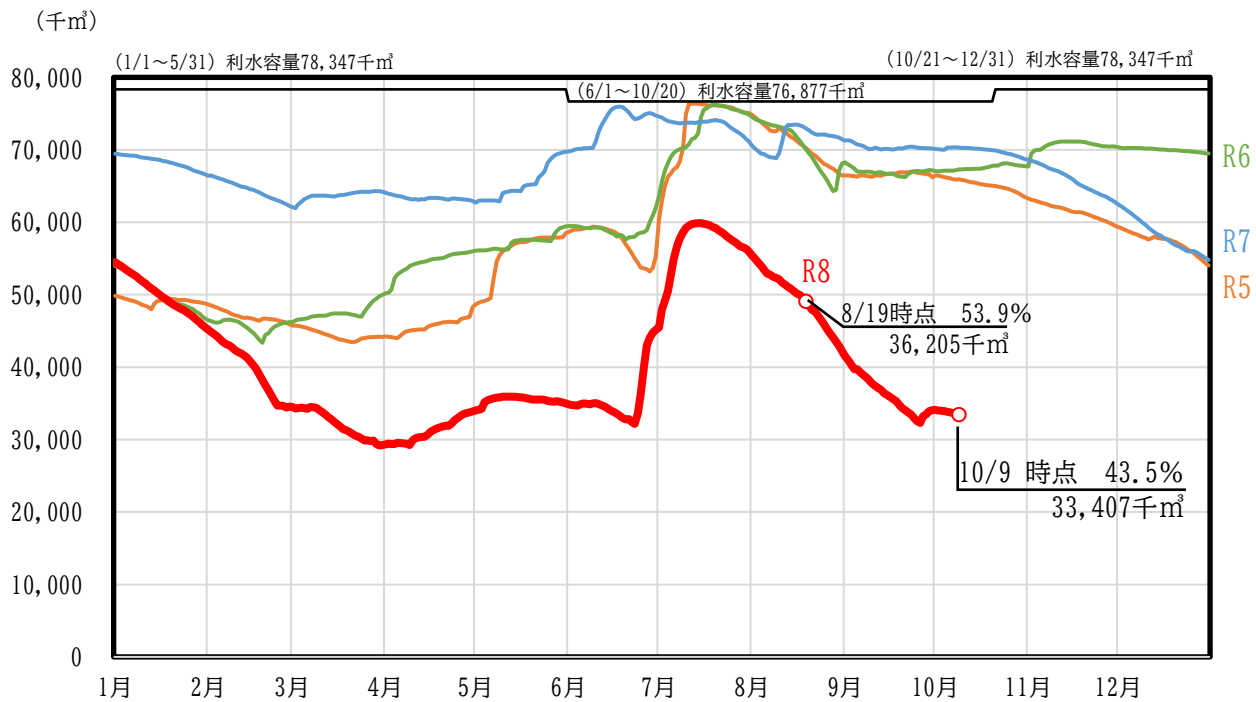

筑後川水系関連6施設の貯水状況（渇水対策容量分を除く）

（6施設：江川ダム、寺内ダム、小石原川ダム、筑後大堰、合所ダム、大山ダム）

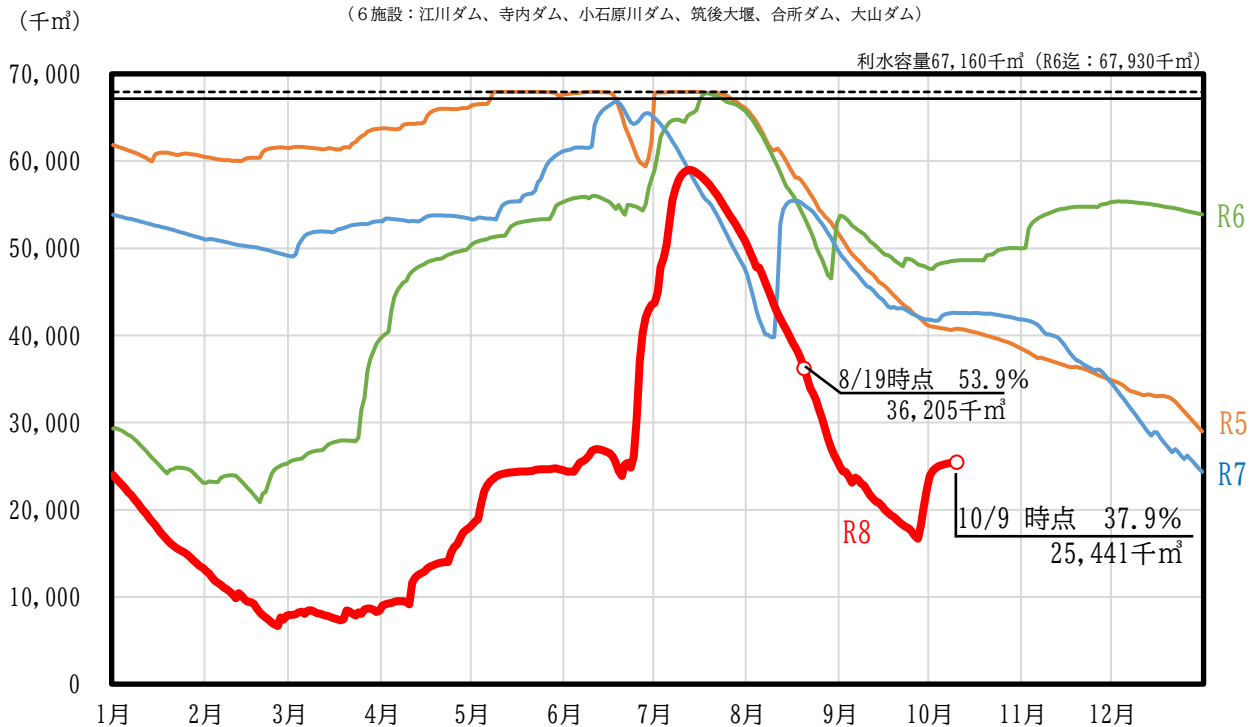

【問い合わせ先】

水道局浄水部水管理課 松岡、江口

電話 483-3171 FAX 482-3150