

安全でおいしい 水道水 をじゃ口までお届けするために

貯水槽式給水から直結式給水への切替えをお勧めしています！

～安全でフレッシュな水道水をいつでもお届け～

福岡市では、中高層階までの建物のうち主に共同住宅や事務所ビルなどで貯水槽を利用されているお客様を対象に直結式給水への切替えをお勧めしています。*


直結式給水は、貯水槽に水道水をいったん貯めることなく配水管から直接いつでも“安全でフレッシュな水道水”が使用できます。

また、貯水槽の点検や清掃が不要となるほか、4階建て以上の場合に設置が必要となる増圧装置は貯水槽よりもコンパクトなため、貯水槽の設置スペースを有効活用できるというメリットもあります。


(※病院、ホテル、飲食店、工場など断水が生じた場合に一定の業務用水を必要とする施設については貯水槽を設置していただく必要があります。)



直結式給水の普及促進

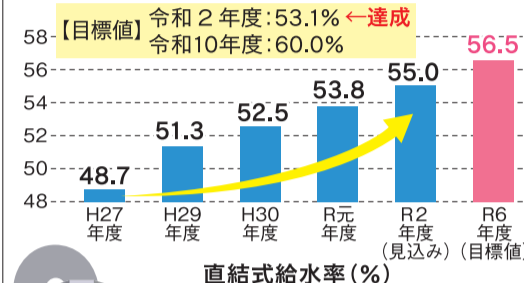

新設の共同住宅のうち、99%(令和元年度実績:328棟のうち323棟)は、直結式給水を採用しています！

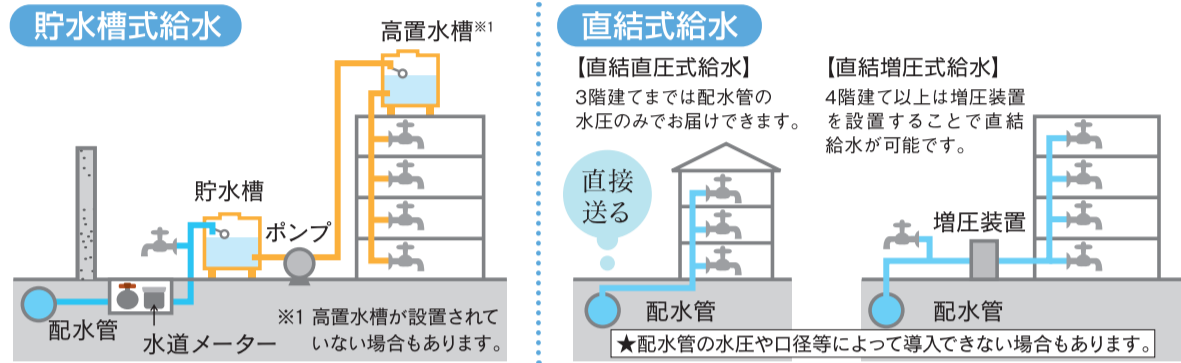

直結式給水へ切り替えを検討されているお客さまへ

貯水槽式給水から直結式給水への切替えを検討されているお客さまに「切替え工事の手続きの流れ」などについて相談いただける「直結給水相談窓口」を開設しています。お気軽にお問い合わせください。また、現地での説明や「出前講座」も行っておりますのでご利用ください。

『直結給水相談窓口』によくある質問

- Q 直結への切替えを考えているが、うちの建物も可能か？
 - A 住所、建物の高さ、戸数、用途などをお聞きしたり、現地で確認したりして判断します。
- Q どんな工事が必要なのか？
 - A 水道管の配管状況等を確認し、工事が必要な箇所やその内容などについてご説明します。
 - ※なお、工事費用に関しては、工事店数社からお見積りを取り、比較検討いただくようお願いします。


直結給水相談窓口 (節水推進課内) 電話092-483-3141

貯水槽の適正管理をお願いします！

～安全で良質な水道水をお使いいただくために～

貯水槽式給水の建物においては、貯水槽の管理が不十分な場合、水質の劣化などの衛生上の問題が発生することがあります。“安全で良質な水道水”をお使いいただくためにも、貯水槽の設置者(建物の所有者、分譲マンションの管理組合など)の皆様は、貯水槽の定期的な清掃や検査などの適正管理をお願いします。

貯水槽の有効容量が10m³を超える貯水槽(簡易専用水道)は、「水道法」で定期的な清掃や検査などの適正管理が義務付けられており、有効容量が10m³以下の貯水槽(小規模貯水槽)は、「福岡市水道給水条例」で適正な管理に努めるよう定められています。貯水槽の水質汚染事故防止や常に良質な水の供給を行うためにも、以下を参考に定期的に点検・清掃を行ってください。

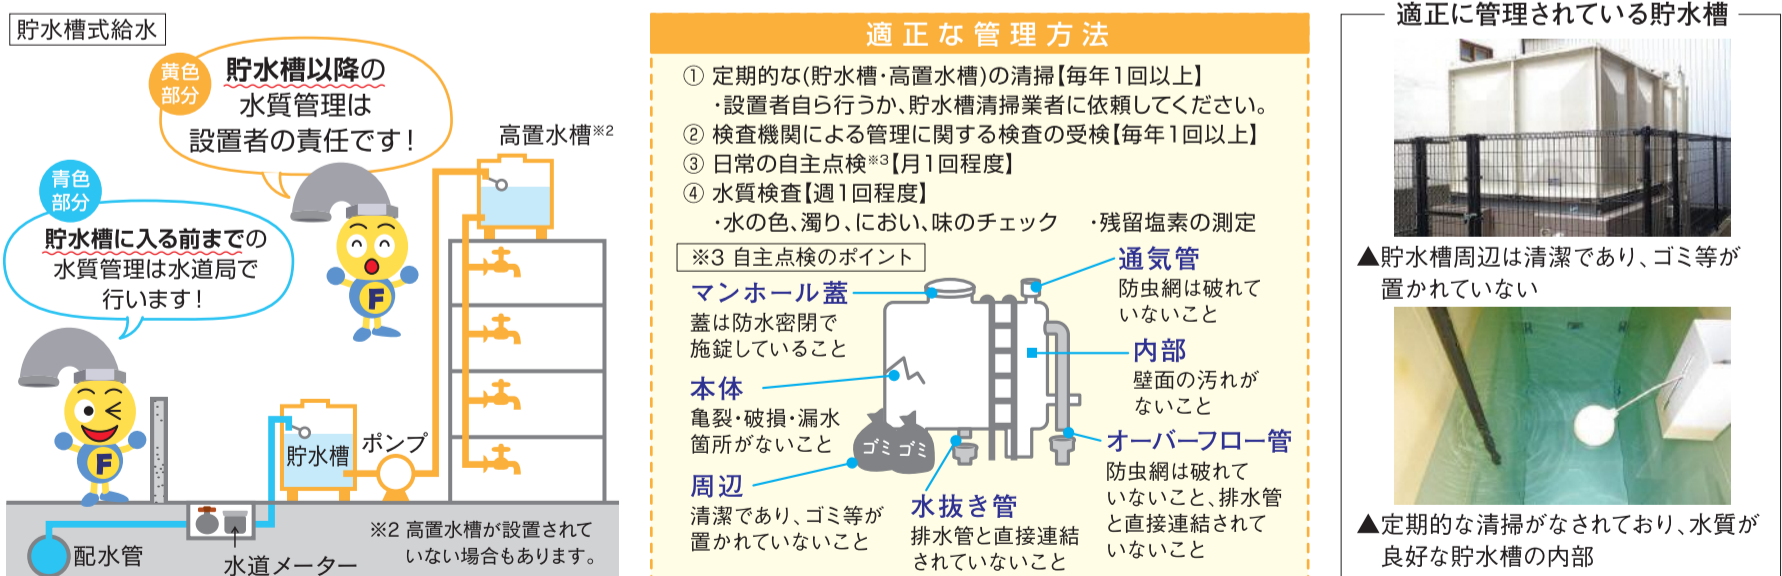

水道局では、貯水槽の適正管理の啓発、改善指導を行うとともに、管理に関するアドバイスを行っております。

水道局の取組み(管理に関するアドバイスの実施)に対する貯水槽設置者からの声

- 定期的に清掃をしないといけないことがわかった。
- 管理を引き継いだあと、何をすべきかがわかった。
- 清掃や点検を誰に頼んだら良いかわかった。

お気軽にご相談ください！

水質基準に福岡市の水道水 はなまる◎!

水道局では、安全で良質な水道水を提供するため、ダムや河川等の水源、取水場、浄水場、じゃ口の水に至るまでのさまざまな過程で水質検査を行い、水質管理を徹底しています。



お客さまに安全でおいしい水道水をお届けするため、水質管理を徹底しています

安全 200種類以上の水質検査で安全をチェック

国の法律で義務付けられている「水質基準」51項目の検査に加えて、更に質の高い水道水を目指すために必要な検査を福岡市独自に150項目以上行っています。

また、水質検査については、結果の精度と信頼性を確保するため第三者機関の認定(水道GLP)を取得しており、検査結果は水道局ホームページで公表しています。

<https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/suido-gesui/suishitsu.html>

200項目以上の水質検査

国の「水質基準」についての検査 かび臭、細菌、トリハロメタンなど 51項目	福岡市独自の検査 農薬類など 150項目以上
---	------------------------------


おいしさ きめ細かに水質を管理

より安全でおいしい水道水をじゃ口までお届けするため、国の基準等より厳しい独自の目標を定め、水質を管理しています。

例えば、残留塩素については消毒のために、一定濃度を保持する必要がありますが、濃度が高いと「カルキ臭」を感じることがあります。

浄水場で残留塩素濃度をきめ細かに調整することで、安全性と低減化の両立に取り組み、カルキ臭を抑えた水道水をお届けするよう努めています。

●福岡市のきめ細かな塩素濃度管理

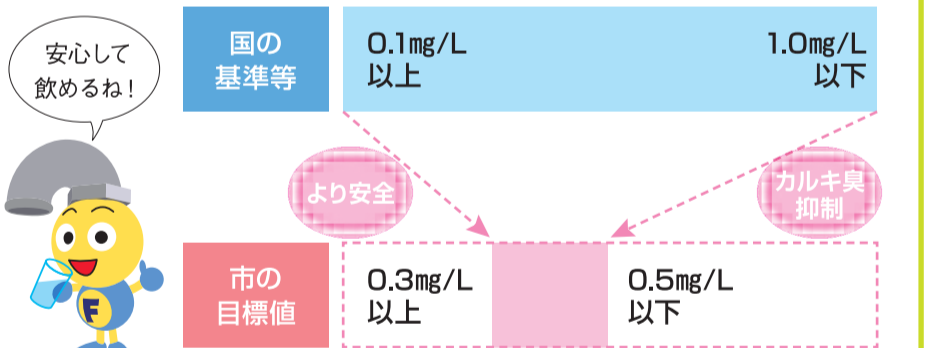

【水道水質センター】 電話092-512-7377 ファクス092-551-9299 メール suishitu.WB@city.fukuoka.lg.jp

熱中症予防のために水を飲もう

私たちの体の約3分の2は水分です。熱中症にならないように、こまめに水分を取りましょう。



水道のじゃ口からは、いつでも安全でおいしい水が出ています。水の飲み方について病院から指導を受けている場合はそれを守りましょう。

参考：厚生労働省「健康のため水を飲もう推進運動」ホームページ <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/nomou/>