


既存の混構造擁壁改善基準

関係条文等

実施年月日 H16.5 (作成)

既存の混合構造擁壁をやむを得ず使用する場合に限り以下基準まで改善すること。  
また、擁壁に対してCB等を使用した更なる盛土は認めない。

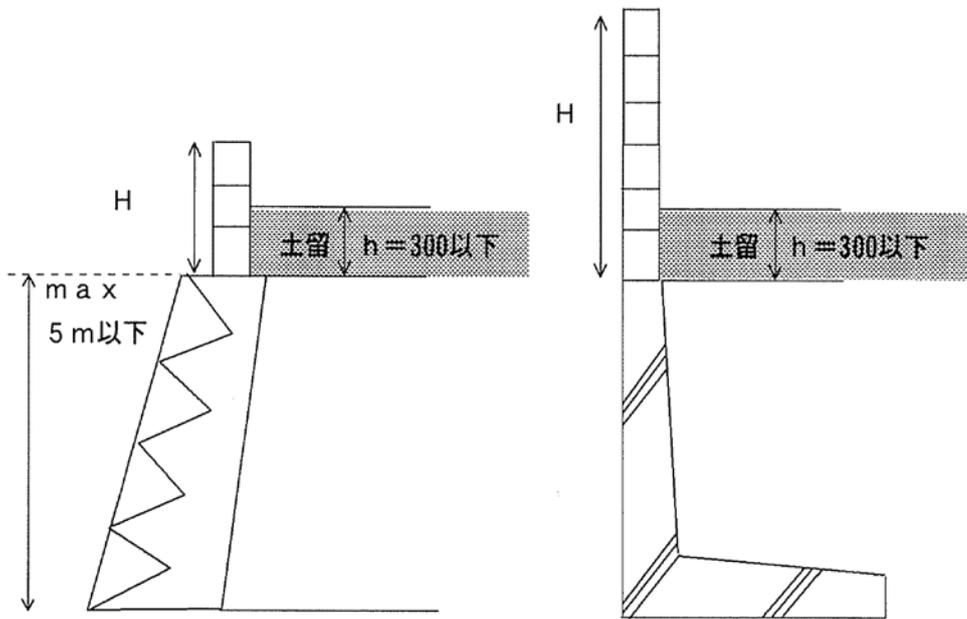

間知+CBの場合

CB高  $H \leq 600$

土留高  $h \leq 300$

RC+CBの場合

CB高  $H \leq 1200$

土留高  $h \leq 300$

備考