


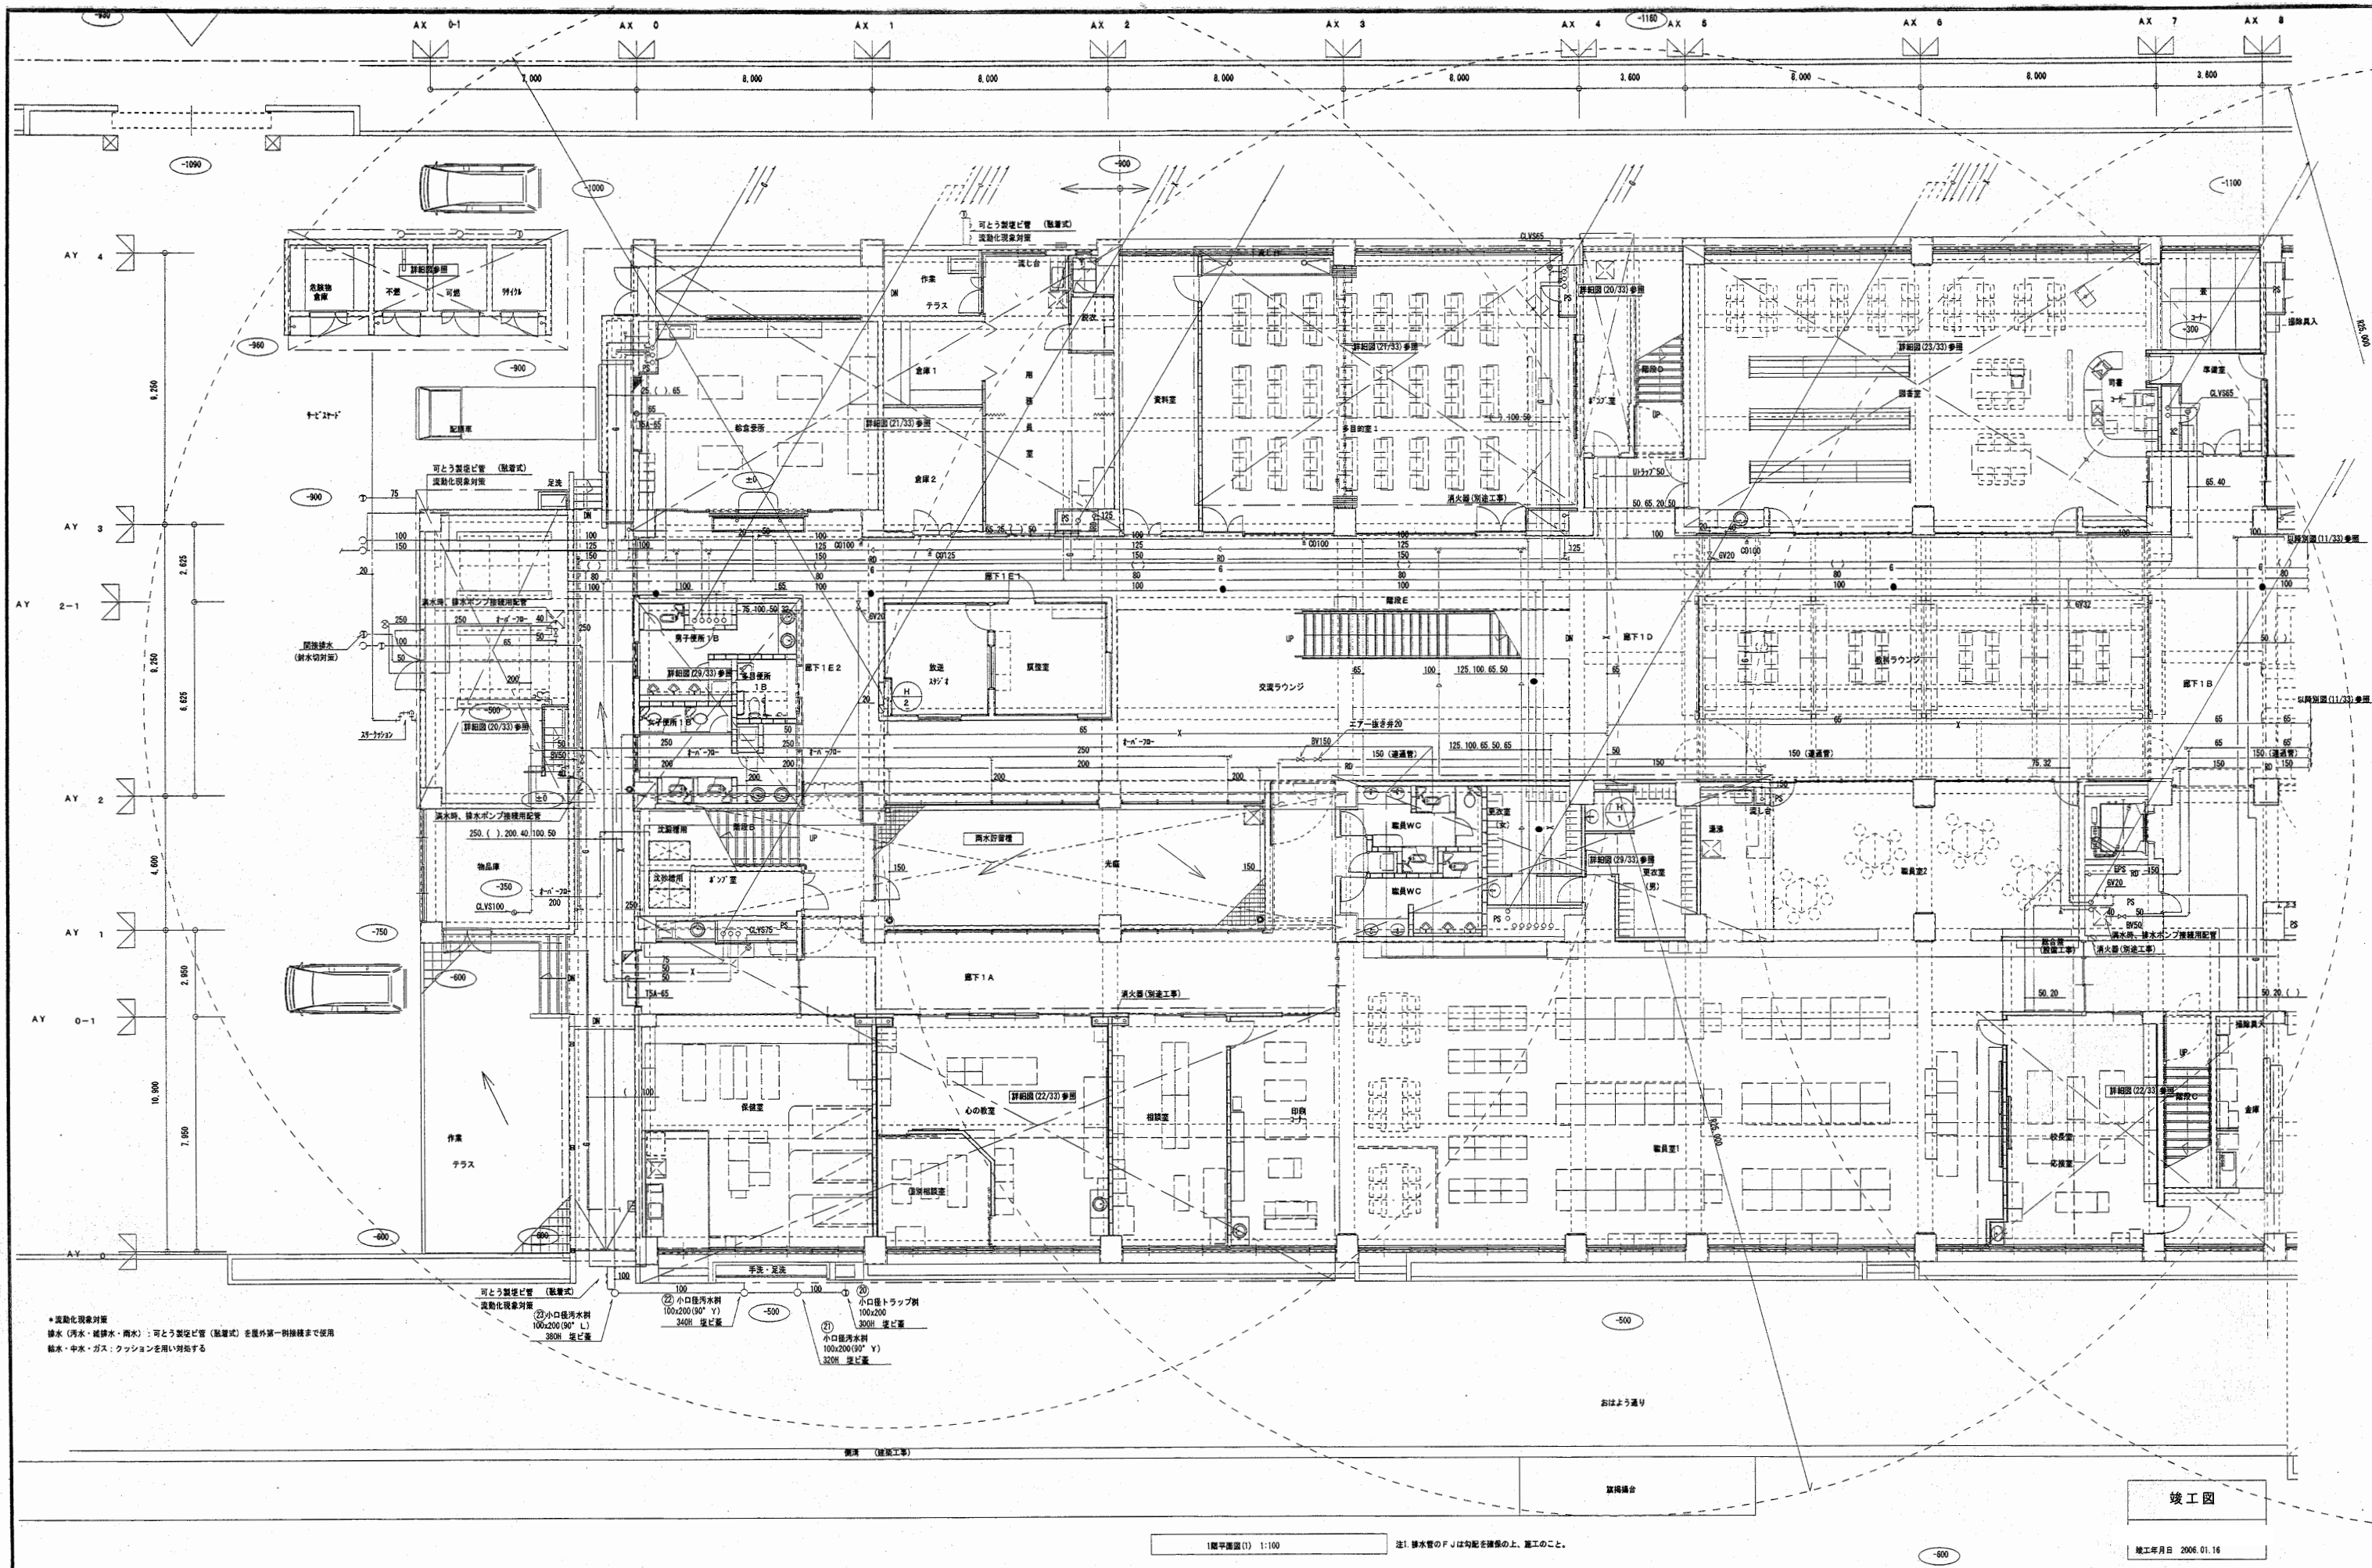

*流動化現象対策
排水（汚水・雑排水・雨水）：可とう製蛇口（蛇口式）を屋外第一階換機まで使用
給水・中水・ガス：クッションを用い対応する

可とう製蛇口（蛇口式）
流動化現象対策
（23）小口排水水封
100x200（90°）L
300H 壁設置
（24）小口排水水封
100x200（90°）Y
300H 壁設置
（25）小口排水水封
100x200（90°）Y
300H 壁設置


1階平面図(1) 1:100

注1 排水管のFは勾配を確保の上、施工のこと。

竣工図


竣工年月日 2006.01.16

工事名	延永中学校 校舎移転改築工事	給排水衛生設備工事
図面名	1階平面図(1)	1:100
福岡市建設局建築部設備課	日付 04-3	NO. 10/33

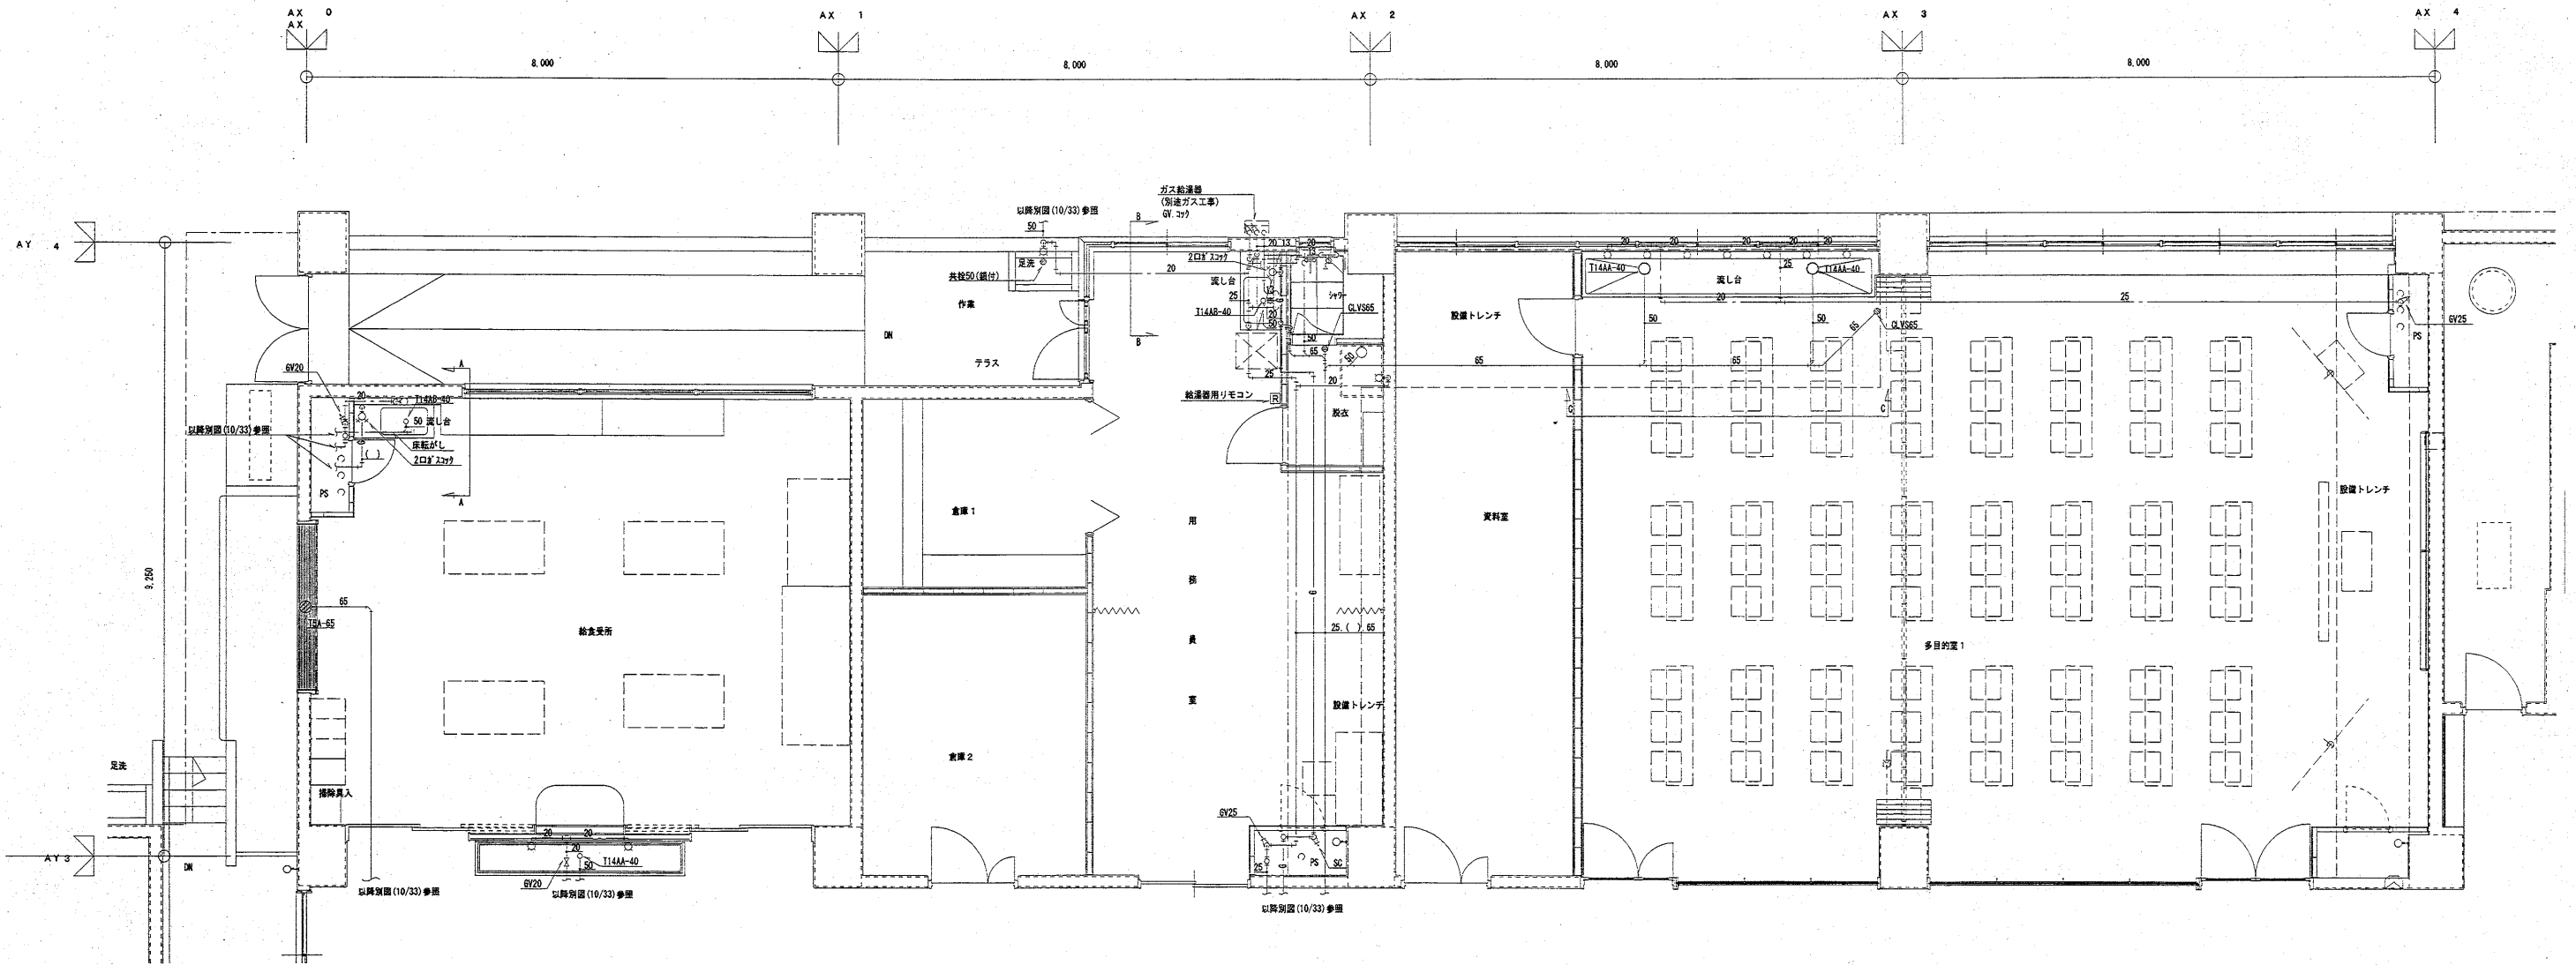


給食所・用務員室・多目的室 詳細図 1/50


衛生器具表					
器具名称	器具型番	給食所	用務員室	多目的室	合計
洗濯機	PWP800S・TW11 (洗濯機)	1			1
万能ホーム水栓	13-F7 (器具)		1		1
自在水栓	13-F10A1 (泡漏)	1			1
混合水栓	13-F2C-2		1		1
延長水栓	13-F3			2	2
ガス給湯器	16号 リモコン付 (別途ガス工事)	1			1

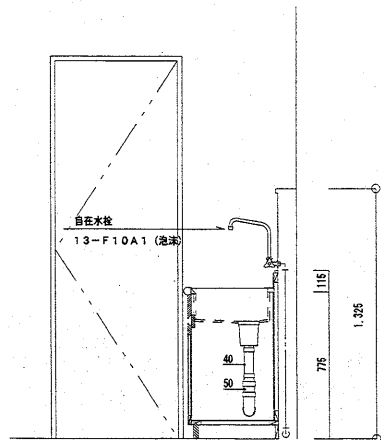

A-A 投影図 1/20

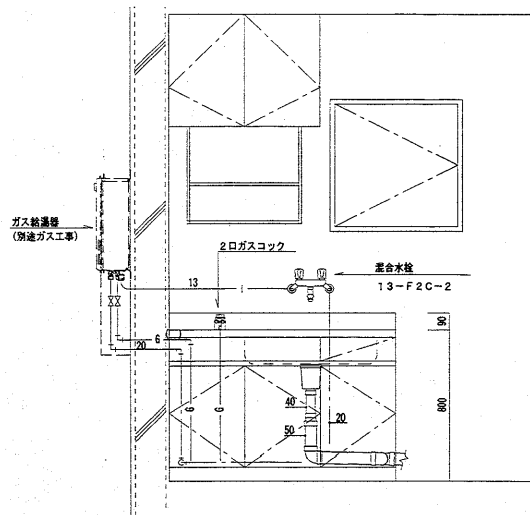

B-B 投影図 1/20

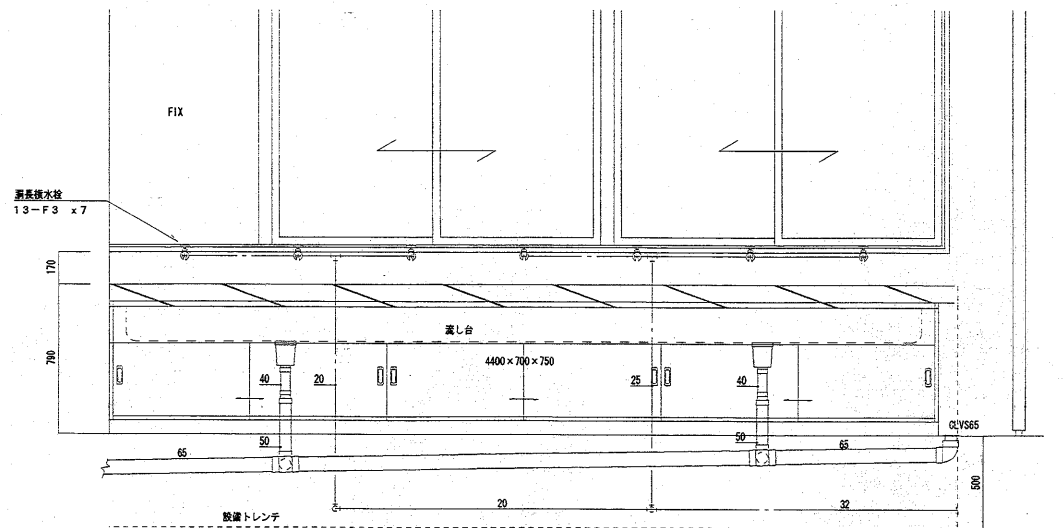

C-C 投影図 1/20

竣工図
施工業者 西日本プラント工業 (株)
竣工年月日 2006.01.16