令和７年度(2025 年度)
水質検査結果の概要


五ケ山ダム

みなさまから信頼される水道を目指して、安全で良質な水道水を安定的にお届けするために、福岡市水道局では、令和７年度水質検査計画を策定・公表したうえで計画に基づき水質検査を行いました。

このたび、令和７年度の水質検査結果の概要についてまとめました。

なお、市内の代表的な給水栓８地点における水質基準項目の検査結果を毎月、水道局ホームページに掲載しています。

また、詳細な検査結果等につきましては、「水質試験年報」を作成しホームページで公表するとともに、市情報プラザや各区の図書館等で閲覧できるようにしています。

福岡市水道局ホームページ　https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/somu/

目　次

１．毎日検査項目の検査結果　(給水栓)　・・・２ページ
２．水質基準項目の検査結果　(給水栓の全項目・13 項目)　・・・４ページ
３．水質管理上必要な項目の検査結果　(ダム・河川・浄水場)　・・・９ページ
４．推進中！～安全でおいしい水道水プロジェクト～　・・・14 ページ

福岡市水道局

１． 毎日検査項目の検査結果(給水栓)

水道法で定められている１日１回以上行う検査（色、濁り、残留塩素）の結果については、市内給水栓(ご家庭のじゃ口)28地点(図１)すべてにおいて異常はありませんでした。

各検査地点における遊離残留塩素の値を表１に示します。



図１　毎日検査実施地点(色、濁り、残留塩素)

表１　毎日検査実施地点における遊離残留塩素の年間平均値(mg/L)

調査地点	平均	調査地点	平均	調査地点	平均
東区勝馬	0.2	中央区平和	0.3	西区西浦	0.4
東区西戸崎	0.3	城南区友丘	0.4	西区玄界島	0.3
東区高美台	0.5	城南区樋井川	0.4		
東区名島	0.3	早良区次郎丸	0.4		
東区みどりが丘	0.4	早良区内野	0.3		
東区蒲田	0.4	西区愛宕南	0.4		
東区松島	0.4	西区拾六町	0.3		
東区箱崎	0.4	西区能古	0.2		
博多区堅粕	0.5	西区今宿東	0.5		
博多区空港前	0.4	西区今宿	0.3		
南区井尻	0.3	西区千里	0.4		
中央区今泉	0.4	西区田尻東	0.4		
中央区梅光園	0.4	西区今津	0.3		

遊離残留塩素が 0.1mg/L 以上であることが安全の証です。

水道法では衛生上の観点から、給水栓における水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上になるよう、塩素消毒することが義務付けられています。

本市では、遊離残留塩素濃度を0.1mg/L以上に保ちつつ、できるだけ塩素臭(カルキ臭)の少ない水道水を供給するため、浄水場等における細やかな残留塩素管理に努めています。

２．水質基準項目の検査結果(給水栓の全項目・13項目)

(１) 水質基準項目の検査

水質基準は、水道法第４条に基づいて、省令により具体的な基準が定められており、水道水は必ずこの基準に適合しなければなりません。

この52※項目の水質基準は、人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目(32※項目)と生活利用上障害の生ずるおそれのある項目(20項目)の２つの観点から設定されています。

法令では､原水や浄水の過去の検査結果の状況に応じて検査回数を減じたり、省略することができるとされていますが、本市では安全性をより確実にするために、法令で定められた検査回数をさらに強化し、市内８地点(図３(５ページ)の全項目検査地点)の給水栓において、水質基準の全項目について毎月検査を行っています。

また、水質管理上必要な25地点(図３(５ページ)の13項目検査地点)の給水栓において、配水池から給水栓に届くまでの間に濃度が変化しやすいトリハロメタン等13項目について、毎月検査を行っています。

※令和８年４月１日よりPFOS及びPFOAが追加され、52項目（人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目は32項目）となりました。

(２) 水質基準全項目の検査結果

水質基準全項目検査地点における検査結果は、表２-１(６ページ)及び表２-２(７ページ)のとおりで、いずれも水質基準に適合していました。

検査結果は毎月ホームページでお知らせしています(図２)。



図２　福岡市水道局ホームページに掲載している検査結果

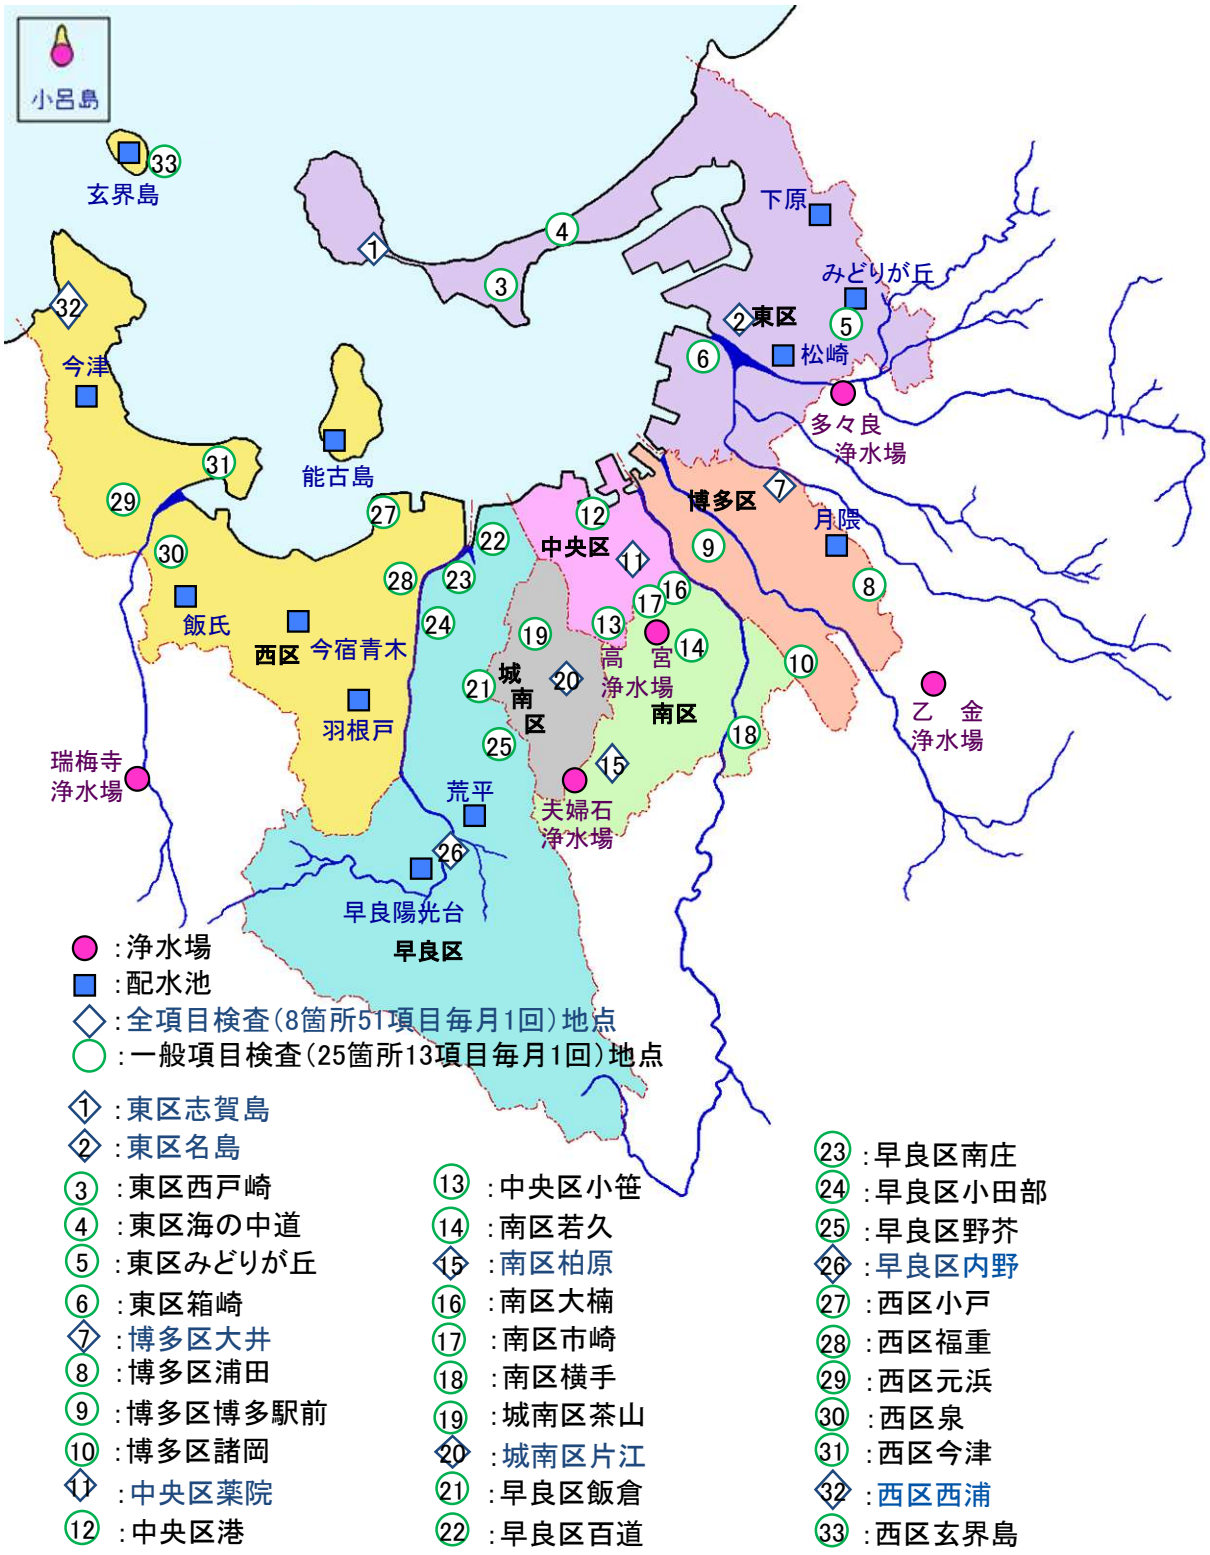


図３　給水栓の検査実施地点

表２-１　水質基準全項目の検査結果(給水栓の年12回検査の平均値)

No.	項目	基準値	東区 名島	東区 志賀島	博多区 大井	中央区 薬院	早良区 内野	南区 柏原	城南区 片江	西区 西浦	備考
1	一般細菌	100個/mL 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	重金属
4	水銀及びその化合物	0.5μg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	無機物質
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.48	0.47	0.58	0.42	0.50	0.36	0.57	0.51	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.17	0.33	0.10	<0.02	0.04	<0.02	0.05	<0.02	
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	一般有機化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.001	0.005	0.004	0.006	0.008	0.006	0.008	0.007	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.002	<0.002	0.002	<0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	
26	臭素酸	0.01mg/L 以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.015	0.019	0.018	0.020	0.017	0.014	0.016	0.018	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	
30	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.003	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	18	15	14	12	10	8	11	9	味覚
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	色
38	塩化物イオン	200mg/L 以下	21.2	16.1	17.3	17.2	10.3	8.6	11.3	9.7	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	59	46	53	37	36	27	41	34	
40	蒸発残留物	500mg/L 以下	129	113	114	90	92	64	108	75	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
42	ジェオスミン	0.01μg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	におい
43	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	におい
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	味覚
47	pH値	5.8 以上8.6 以下	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

（注）表中の「 < 」は未満表示

表２-２ 水質基準全項目の検査結果(給水栓の年 12 回検査の最高値)

No.	項目	基準値	東区 名島	東区 志賀島	博多区 大井	中央区 薬院	早良区 内野	南区 柏原	城南区 片江	西区 西浦	備考
1	一般細菌	100個/mL 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	重金属
4	水銀及びその化合物	0.5μg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	無機物質
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.64	0.62	1.02	0.54	0.58	0.41	0.77	0.58	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.11	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.28	0.48	0.29	<0.02	0.06	<0.02	0.07	0.02	
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	一般有機化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.09	0.08	0.09	0.11	0.07	0.06	0.07	0.08	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.004	0.008	0.011	0.011	0.015	0.012	0.016	0.013	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.002	0.003	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.012	0.011	0.011	0.010	0.004	0.004	0.004	0.005	
26	臭素酸	0.01mg/L 以下	0.005	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.029	0.032	0.025	0.030	0.028	0.023	0.029	0.026	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.002	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.009	0.010	0.008	0.011	0.009	0.008	0.009	0.009	
30	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.005	0.004	0.007	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	23	20	24	14	12	8	13	10	味覚
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	色
38	塩化物イオン	200mg/L 以下	28.4	19.6	28.7	22.8	11.9	9.4	14.0	10.8	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	77	57	72	46	43	33	50	43	
40	蒸発残留物	500mg/L 以下	152	135	154	113	109	74	129	84	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
42	ジェオスミン	0.01μg/L 以下	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	におい
43	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	におい
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	味覚
47	pH値	5.8 以上8.6 以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

（注）表中の「 < 」は未満表示

(３)　水質基準13項目の検査結果

水質基準13項目検査地点における検査結果は表３のとおりで、いずれも水質基準に適合していました。

表３　総トリハロメタン等 13 項目の検査結果(給水栓の年 12 回検査の平均値)

No.	項目	基準値	東区 西戸崎	東区 海の中道	東区 みどりが丘	東区 箱崎	博多区 浦田	博多区 博多駅前	博多区 諸岡
1	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.005	0.005	0.002	0.003	0.006	0.006	0.005
2	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.006	0.006	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005
3	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.019	0.019	0.020	0.016	0.019	0.016	0.017
4	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006
5	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.002	0.002	0.004	0.003	<0.001	0.001	<0.001
6	塩化物イオン	200mg/L 以下	17.0	16.5	23.2	20.8	11.6	15.7	12.5
7	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	49	48	63	57	42	43	43
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
9	pH値	5.8 以上8.6 以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
13	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

No.	項目	基準値	中央区 港	中央区 小笹	南区 若久	南区 大楠	南区 市崎	南区 横手	城南区 茶山
1	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007
2	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.003	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003
3	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.014	0.022	0.014	0.018	0.019	0.016	0.015
4	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.005	0.008	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005
5	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	塩化物イオン	200mg/L 以下	10.7	16.4	11.2	12.3	16.3	11.5	11.6
7	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	36	33	36	41	32	41	39
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
9	pH値	5.8 以上8.6 以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
13	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

No.	項目	基準値	早良区 百道	早良区 南庄	早良区 小田部	早良区 野芥	早良区 飯倉	西区 福重	西区 小戸
1	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.008	0.007	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007
2	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
3	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.017	0.015	0.018	0.018	0.016	0.018	0.016
4	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
5	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	塩化物イオン	200mg/L 以下	10.2	9.2	9.5	10.3	11.7	9.5	8.9
7	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	30	28	32	34	41	31	29
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
9	pH値	5.8 以上8.6 以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
13	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

No.	項目	基準値	西区 元浜	西区 泉	西区 今津	西区 玄界島
1	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.007	0.009	0.006	0.012
2	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.004	0.003	0.004	0.005
3	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.017	0.018	0.017	0.025
4	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.006	0.006	0.006	0.008
5	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	塩化物イオン	200mg/L 以下	9.8	9.6	10.1	10.1
7	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	33	31	34	33
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.5	0.5	0.5	0.5
9	pH値	5.8 以上8.6 以下	7.6	7.5	7.6	7.7
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1
13	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(注) 表中の「 < 」は未満表示

３． 水質管理上必要な項目の試験結果(ダム・河川・浄水場)

水源であるダムや河川の水質状況を把握するため、定期的に水質試験を実施しています。

また、浄水場の原水から浄水までの各処理工程において適切な浄水処理が行われ、安全な水道水が供給されていることを確認するため試験を実施しています。

試験実施地点は図４(10ページ)のとおりです。

(１) ダム

ダムにおいては富栄養化によるプランクトンの増殖により、かび臭の発生や赤潮を引き起こすことがあります。そこで、富栄養化の指標でプランクトン増殖の要因となる窒素(T-N)、リン(T-P)等の試験や、どのような種類のプランクトンが含まれているかを把握するための試験を実施しています。

試験結果を表４(11ページ)に示します。なお、過去のデータと比較して大きな変動はありません。

(２) 河川

河川においては生活排水、畜産排水、工場排水などによる水質汚濁が懸念されます。特に有機物が多く含まれた場合、水道水の消毒に使用されている塩素と反応してトリハロメタン等が生成されるため注意が必要です。そのため、生活排水、畜産排水の指標となる塩化物イオンや工場排水の指標となる重金属類(水銀、ヒ素等)に加えトリハロメタン生成能試験も行い、水質を監視しています。

試験結果を表５(12ページ)に示します。なお、過去のデータと比較して大きな変動はありません。

また、農薬類については各取水口において、微量に検出されることがありますが、取水場や浄水場における活性炭処理等で適切に対応しますので、配水等では検出されていません。

(３) 浄水場

浄水場では水源水質に応じた適切な浄水処理を行っており、過去のデータと比較して大きな変動はありません。配水等の試験結果は表６(13ページ)に示すとおりです。

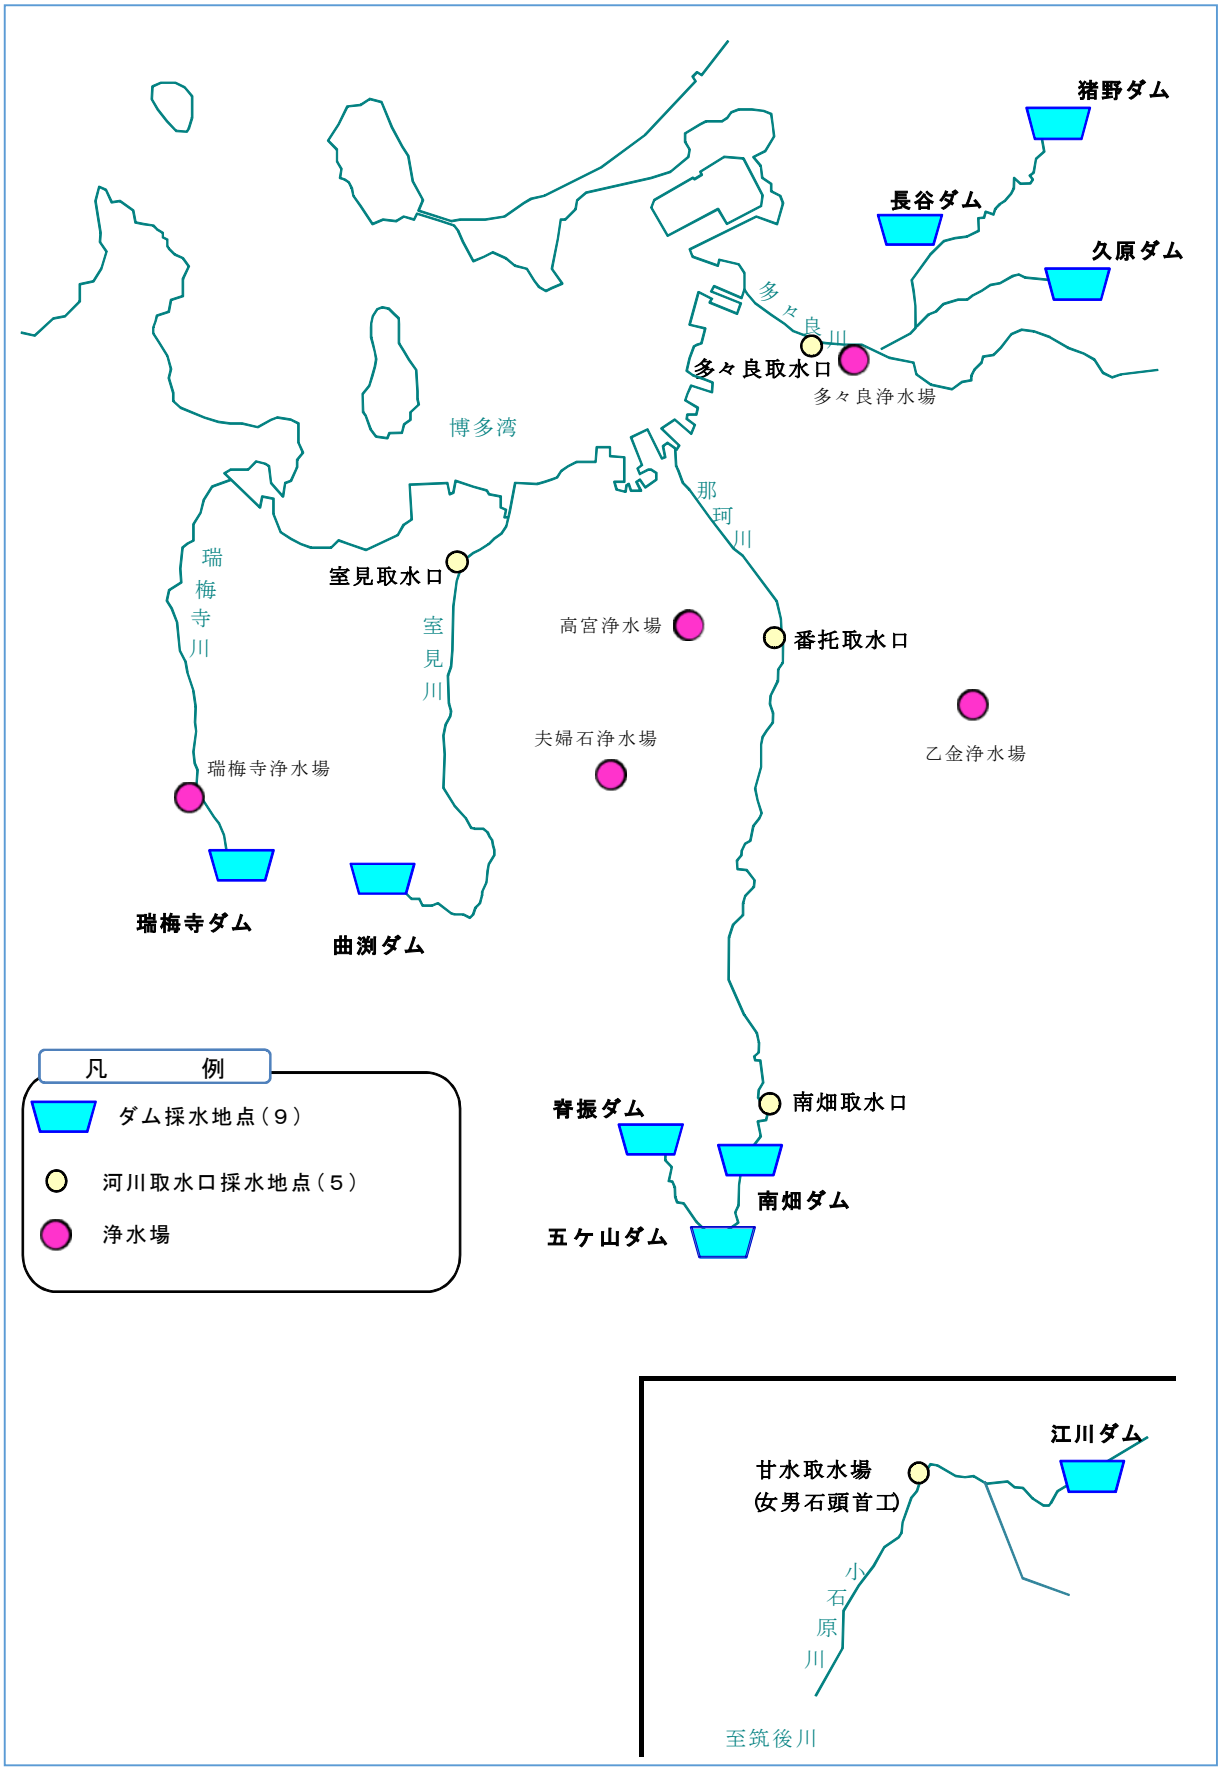


図４　ダム及び河川取水口の試験実施地点

表４　ダム表層の試験結果(年間平均値)

項目		曲渕ダム	南畑ダム	脊振ダム	長谷ダム	久原ダム	江川ダム	瑞梅寺ダム	猪野ダム	五ケ山ダム
気　　温	(℃)	17.6	19.2	16.2	19.5	19.9	20.5	18.2	18.3	18.7
水　　温	(℃)	16.4	17.2	17.3	19.5	20.2	18.8	15.5	18.4	17.3
[基準項目]										
一般細菌	(個/mL)	190	440	210	88	140	20	77	38	76
大腸菌	(MPN/100mL)	12	3.8	1.3	15	16	<1.0	7.1	3.9	1.7
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(μg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.38	0.25	0.15	0.18	0.35	0.34	0.76	0.72	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.28	0.02	0.08	<0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.29	0.05	0.05	<0.01	0.04	0.02	0.04	0.02	0.06
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6	4	4	12	5	4	6	6	4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.070	0.023	0.011	0.013	0.016	0.002	0.010	0.014	0.022
塩化物イオン	(mg/L)	6.4	3.8	4.0	14.6	8.8	3.5	6.9	8.1	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	31	16	12	65	33	38	32	37	17
蒸発残留物	(mg/L)	84	40	42	89	66	81	63	74	38
ジェオスミン	(μg/L)	0.003	<0.001	0.002	0.003	0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.6	1.2	1.7	1.6	1.9	1.2	1.1	1.4	1.2
pH値		7.7	7.4	7.6	7.9	7.5	8.0	7.7	8.1	7.4
臭　気		藻かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻青草臭	生ぐさ藻臭	藻青草臭	藻臭
色　度	(度)	11	8	9	7	7	7	1.2	8	5
濁　度	(度)	3.3	1.7	4.0	1.7	1.7	4.4	3.6	2.4	1.4
[水質管理目標設定項目]										
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭気強度(TON)	(TON)	4	3	3	3	3	2	4	4	3
[そ　の　他]										
アルカリ度	(mg/L)	38.0	17.3	14.4	54.8	24.3	33.1	35.1	28.0	16.7
電気伝導率	(μS/cm)	110	61	55	189	98	115	109	109	60
ＣＯＤ	(mg/L)	2.2	1.9	2.8	2.7	2.7	1.7	1.9	2.6	2.0
Ｓ　　Ｓ	(mg/L)	5	<1	7	1	<1	2	2	2	<1
UV吸収(E260)50mm		0.142	0.133	0.157	0.126	0.131	0.089	0.097	0.123	0.122
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.01	<0.01	0.01	<0.01
Ｔ　－　Ｎ	(mg/L)	0.57	0.35	0.32	0.36	0.51	0.46	0.91	0.87	0.33
PO4－P	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004
Ｔ　－　Ｐ	(mg/L)	0.024	0.007	0.010	0.007	0.005	0.011	0.033	0.010	0.011
Ｄ　　Ｏ	(mg/L)	10.0	9.6	9.5	9.2	8.8	8.9	10.2	9.7	8.9
生物総数	(個/mL)	980	1100	260	290	280	200	920	220	860
水　色		16	16	14	14	14	13	15	14	15
透明度	(m)	2.2	4.1		3.7		5.0		8.0	4.2
臭化物イオン	(mg/L)				<0.05	<0.05				

（注1）表中の「 < 」は未満表示

（注2）臭気は検出回数の多かったものを表示

表５　河川取水口の試験結果(年間平均値)

項目		室見川 室見取水口	那珂川 南畑取水口	那珂川 番托取水口	多々良川 多々良取水口	小石原川 女男石頭首工
気　　温	(℃)	20.0	17.3	20.5	17.4	18.3
水　　温	(℃)	17.1	16.4	17.6	18.4	16.0
[基準項目]						
一般細菌	(個/mL)	1400	360	8000	1200	94
大腸菌	(MPN/100mL)	150	24	670	180	46
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(μg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.30	0.47	0.48	0.68
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.27	0.13	0.81	0.34	0.38
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.19	0.13	0.56	0.41	0.30
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8	5	8	17	5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.016	0.034	0.043	0.024	0.024
塩化物イオン	(mg/L)	9.9	3.9	13.7	23.3	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34	16	37	69	42
蒸発残留物	(mg/L)	92	48	97	133	80
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(μg/L)	0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001
2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.4	1.1	1.8	2.5	1.0
pH値		7.6	7.5	7.5	8.2	7.7
臭　気		下水藻臭	藻臭	下水臭	下水藻臭	藻臭
色　度	(度)	9	8	12	19	7
濁　度	(度)	2.8	2.0	7.7	6.1	3.1
[水質管理目標設定項目]						
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.002	0.004	<0.001
農薬類		<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
臭気強度(TON)	(TON)	4	4	5	5	3
[そ　の　他]						
アルカリ度	(mg/L)	39.5	17.2	31.6	65.4	36.1
電気伝導率	(μS/cm)	135	64	137	253	119
ＢＯＤ	(mg/L)	0.7	0.7	1.0	1.4	0.9
ＳＳ	(mg/L)	3	1	11	6	3
UV吸収(E260)50mm		0.159	0.127	0.187	0.256	0.094
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01
Ｔ－Ｎ	(mg/L)	0.63	0.41	0.63	0.75	0.80
PO4－P	(mg/L)	0.021	<0.003	0.016	0.036	0.012
Ｔ－Ｐ	(mg/L)	0.035	0.011	0.042	0.066	0.021
ＤＯ	(mg/L)	10.2	9.7	9.5	10.4	8.6
トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.030	0.023	0.039	0.053	0.020
臭化物イオン	(mg/L)		<0.05	<0.05	0.07	

（注1）表中の「 < 」は未満表示

（注2）臭気は検出回数の多かったものを表示

表６　配水等の試験結果(年間平均値)

項目		高宮 配水	夫婦石 配水	乙金 配水	多々良 ろ過水	瑞梅寺 浄水	下原 配水
水　　温	(℃)	19.0	17.6	17.8	19.1	16.6	19.7
[基準項目]							
一般細菌	(個/mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌	(定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(μg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.43	0.36	0.65	0.54	0.81	0.46
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.39
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.006	0.004	0.004	<0.001	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.003	0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.002	0.005	0.001	0.003	0.004
臭素酸	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.019	0.010	0.015	0.003	0.008	0.011
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.004	0.005	<0.001	0.003	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	8	10	18	9	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	17.1	8.6	11.7	21.6	10.5	14.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	28	43	65	36	42
蒸発残留物	(mg/L)	84	63	90	127	72	98
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4
pH値		7.5	7.5	7.5	7.2	7.5	7.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁　度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
[水質管理目標設定項目]							
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.62	0.67	0.59	0.43	0.83	0.56
遊離炭酸	(mg/L)	3.3	2.5	2.0	5.8	2.4	2.3
臭気強度(TON)	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性(ランゲリア指数)		−1.4	−1.7	−1.3	−1.3	−1.5	−1.2
従属栄養細菌	(個/mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
[そ　の　他]							
アルカリ度	(mg/L)	27.6	25.4	35.2	49.3	33.9	35.6
硫酸イオン	(mg/L)	7.0	4.6	9.6	19.0	4.5	12.0
電気伝導率	(μS/cm)	140	95	138	223	121	154
UV吸収(E260)50mm		0.046	0.043	0.032	0.036	0.029	0.029
カルシウム硬度	(mg/L)	31	22	36	46	25	30
臭化物イオン	(mg/L)	<0.05			<0.05		

(注)表中の「 < 」は未満表示

安全でおいしい水道水プロジェクト

本市では、安全でおいしい水道水をじゃ口までお届けし、より満足して水道水をお使いいただけるよう、次の方針を掲げ、平成 25 年より「安全でおいしい水道水プロジェクト」を推進しています。

1．安全でおいしい水道水をつくります
2．安全でおいしい水道水をそのままじゃ口まで届けます
3．水道水のよさを積極的に PR します



上記方針のもと、水質に関する目標項目及び目標値を表７のとおり設定し、水質管理を行っています。この目標値は、国が定めた基準等より厳しいものとなっており、より安全でおいしい水道水をお客さまにお届けします。

表７　安全でおいしい水道水の水質目標項目と目標値

目標項目	目標値※	国が定めた基準値等
残留塩素	0.3mg/L 以上 0.5mg/L 以下	0.1mg/L 以上 (１mg/L 以下)
ジェオスミン	左記２物質の合計で 0.000005mg/L 以下	0.00001mg/L 以下
２-メチルイソボルネオール(２-MIB)		0.00001mg/L 以下
有機物（TOC）	１mg/L 以下	３mg/L 以下
総トリハロメタン	0.04mg/L 以下	0.1mg/L 以下

※各浄水場の配水エリア内の水質を代表する給水栓を検査地点としています。

・残留塩素

水道法の規定により、感染症予防などの安全性の観点から0.1mg/L以上確保する必要がある一方、臭いやおいしさの観点から１mg/L以下が望ましいとされています。本市では、安全性とおいしさを両立するために目標値を0.3～0.5mg/Lに設定しています。

・ジェオスミンおよび２-メチルイソボルネオール(２-MIB)

濃度がある程度上がってしまうと、臭い(かび臭)を感じてしまうことがあります。国の基準値は、それぞれ0.00001mg/L以下となっていますが、本市では高度浄水処理や粉末活性炭の注入により適切な浄水処理を行うことで、目標値を２項目合計で0.000005mg/L以下とより厳しく設定しています。

・有機物(TOC)

炭素を含む化合物の量であり、多くなると渋みがついて水道水の味を損ないます。国の基準値は３mg/L 以下となっていますが、本市では目標値を１mg/L 以下とより厳しく設定しています。

・総トリハロメタン

塩素による消毒副生成物で、浄水処理過程だけでなく、配水過程においても生成されます。国の基準値は 0.1mg/L 以下となっていますが、本市では目標値を 0.04mg/L 以下とより厳しく設定しています。



水道水質センター

問い合わせ先

福岡市水道局 浄水部 水道水質センター

〒 815-0032

福岡市南区塩原四丁目27番１号

TEL：092-512-7377

FAX：092-551-9299

eメール：suishitu.WB@city.fukuoka.lg.jp

JWWA－GLP013
水道ＧＬＰ認定

水道水質センターは、検査が正確かつ適切であることについて、公益社団法人日本水道協会より「水道水質検査優良試験所規範(水道 GLP)」の認定を受けた検査機関です。