

市政記者 各位

「福岡地区水道企業団 渇水対策本部」の設置について

福岡地区水道企業団の主要な水源である筑後川では、7月13日に渇水調整が解除されて以降、少雨による河川の流況悪化に伴い、ダム貯水量の減少が続いております。

この異常少雨に対し当企業団では、海水淡水化センターの生産水量を増産し、筑後川水系ダムからの放流量を抑制することでダム貯留水の温存に努めております。

しかし、依然として筑後川の流況に回復の兆しはなく、明日、国等により筑後川水系渇水調整連絡会が開催され、第2次渇水調整が行われる見込みであることから、当企業団においても、より迅速かつ確かな渇水対応を図っていくため、「福岡地区水道企業団 渇水対策本部」を設置します。

今後も引き続き国・県・構成団体等と十分協議しながら対応してまいります。

記

1 設置日時

令和8年9月3日（木） 16:00

※16時頃、福岡地区水道企業団（福岡市南区清水四丁目3-1）に
「福岡地区水道企業団 渇水対策本部」の看板を設置します。

2 本部長

福岡地区水道企業団 企業長 名古屋 泰之

3 渇水対策本部における業務内容

- (1) 国・県等の関係機関との連絡調整
- (2) 水源等に関する情報収集
- (3) 構成団体への情報提供
- (4) 節水の呼びかけ及びPR

※福岡地区水道企業団の構成団体（6市7町1企業団1事務組合）

福岡市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・古賀市・糸島市

宇美町・志免町・須恵町・粕屋町・篠栗町・久山町・新宮町

春日那珂川水道企業団（春日市・那珂川市）・宗像地区事務組合（宗像市・福津市）

【連絡先】

福岡地区水道企業団 企画調整課 増山

815-0031 福岡市南区清水四丁目3-1


T E L : 092-552-1732 F A X : 092-552-1729

Email : keikaku@f-suiki.or.jp

筑後川水系の水源状況について

(1) 筑後川水系関連6施設の貯水状況（令和8年9月2日0時現在）（渇水対策容量分除く）

6施設：江川ダム、寺内ダム、小石原川ダム、筑後大堰、合所ダム、大山ダム

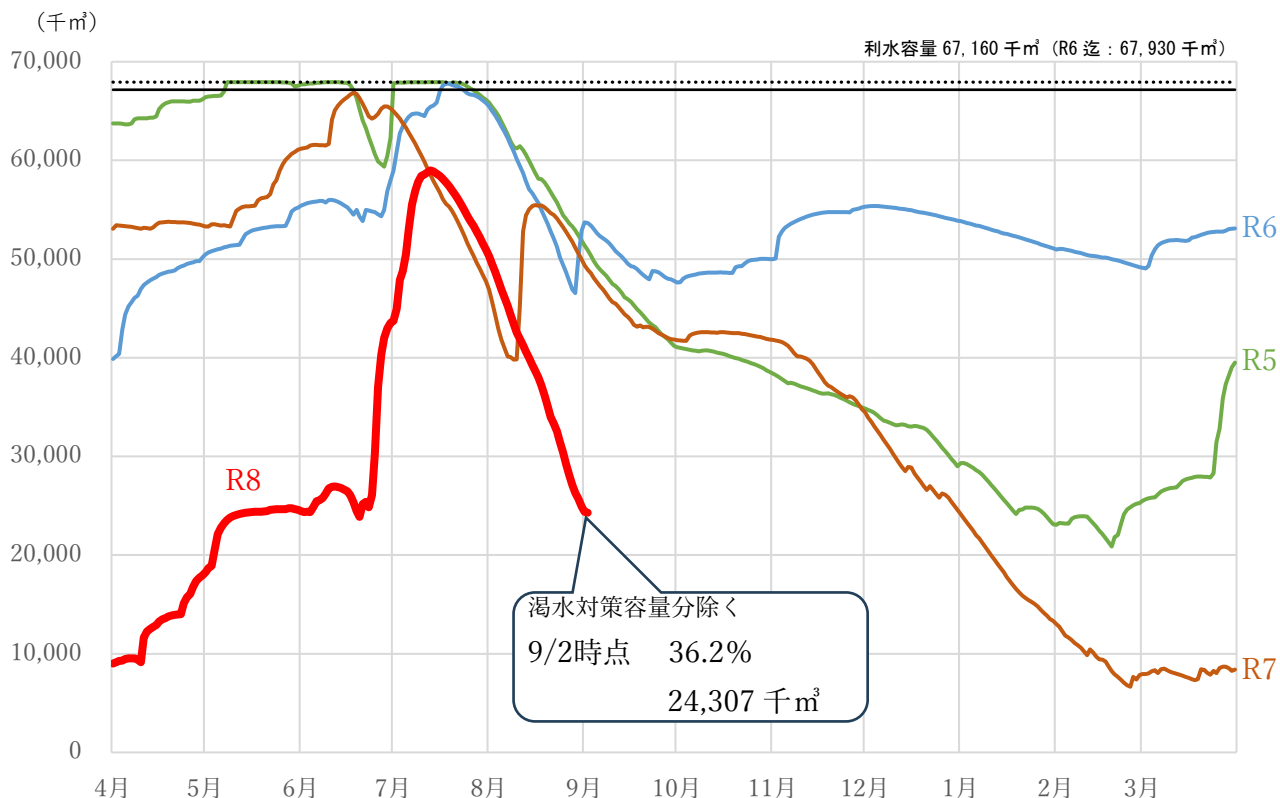

(2) 筑後川の降雨状況（瀬ノ下上流域）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平年値 (mm)	152.9	174.4	412.8	444.3	232.5	201.0	98.0	86.6	65.4	66.1	87.8	134.7	2,156.5
H6年度 (mm)	212.0	223.2	376.7	362.3	304.5	151.6	129.2	168.2	14.6	18.1	48.6	154.0	2,163.0
R7年度 (mm)	75.2	266.6	412.0	66.7	409.6	123.5	59.3	14.5	31.3	8.7	76.1	127.2	1,670.7
R8年度 (mm)	216.1	94.2	648.9	360.8	37.5	0.0							1,357.5
平年比 (%)	141.3	54.0	157.2	81.2	16.1	0.0							62.9

※平年値は1991年から2020年までの30年間の平均、令和8年度は9月1日までの合計値

