



水事情について

筑後川流域では、7月8日の梅雨明け以降、まとまった降雨が無く、水源状況は再び悪化しています。今後、渇水対策組織を設置し、節水啓発を実施する予定ですので、ご協力よろしくお願いいたします。

1 福岡市の水源状況

8月19日午前9時現在の福岡市関連9ダムの合計貯水量は49,048千 m^3 、貯水率は63.8%となっています。

区 分	南 畑	五 ヶ 山	脊 振	曲 渕	江 川	久 原	長 谷	猪 野	瑞 梅 寺	合 計
利水容量 (千 m^3)	3,650	31,700	3,979	2,368	24,000	1,460	4,850	3,650	1,220	76,877
貯水量 (千 m^3)	2,609	18,697	3,503	2,316	13,201	1,220	3,898	2,763	841	49,048
貯水率 (%)	71.48	58.98	88.04	97.80	55.00	83.56	80.37	75.70	68.93	63.80

2 筑後川水系の水源状況

8月19日午前0時現在の筑後川水系関連6施設の合計貯水量（渇水対策容量分を除く）は36,205千 m^3 、貯水率は53.9%となっています。

区 分	江川・寺内・小石原川	筑後大堰	合所	大山	合 計
利水容量 (千 m^3)	48,530 (67,230)	930	6,700	11,000	67,160 (85,860)
貯水量 (千 m^3)	20,741 (31,846)	904	4,796	9,764	36,205 (47,310)
貯水率 (%)	42.74 (47.37)	97.25	71.58	88.76	53.91 (55.10)

※ () は渇水対策容量分含む

3 令和7～8年度渇水について

(1) 経緯

日付	九州地方整備局	福岡市
11/7		江川ダム取水量自主節水開始
12/11	渇水対策本部設置（第1次渇水調整）	異常少雨対策会議設置
12/12		江川ダム取水量を必要最低導水量まで減量
1/15	第2次渇水調整（福水企取水制限15%等）	福岡市節水推進会議設置
1/28	第3次渇水調整（福水企取水制限30%等）	福岡市渇水対策会議設置
2/13	第4次渇水調整（福水企取水制限55%等）	
6/5	第5次渇水調整（福水企取水制限55%等）	
7/13	第6次渇水調整（渇水調整の解除）	福岡市渇水対策会議解散

(2) 節水PRで実施したもの

- 市長定例会見（2/2）、○市政だより（2/1号・2/15号・3/15号）、○みずだより（5/15号）
- 水道局公式アンバサダー広報（ラジオ：2/2～7/6、地下鉄構内節水啓発アナウンス：5/1～6/7）
- 街頭キャンペーン（1/26・5/28）、○HP・Instagram・X、○水道局アプリ（プッシュ通知）、
- 広報物（ポスター、卓上三角ポップ、看板等）、○横断幕・懸垂幕の掲示、
- 水道局別館壁面シート設置、○庁用車への節水マグネットシートの貼付、
- デジタルサイネージ（商業施設等）での動画放映、○大口需要者等への協力依頼、
- アンケート機能を使った研修による職員の意識啓発、○節水効果の見える化

4 現在の状況について

(1) 経緯


日付	九州地方整備局	福岡市
8/10		江川ダム取水量自主節水開始
8/20 (予定)	渇水対策本部設置 (第1次渇水調整)	異常少雨対策会議設置

(2) 今後実施予定のもの

○HP・Instagram・X、○水道局別館壁面シート、○庁用車の節水マグネットシート


福岡市関連9ダムの貯水状況 (渇水対策容量分含む)

(9ダム: 南畑ダム、五ヶ山ダム、脊振ダム、曲淵ダム、江川ダム、久原ダム、長谷ダム、猪野ダム、瑞梅寺ダム)

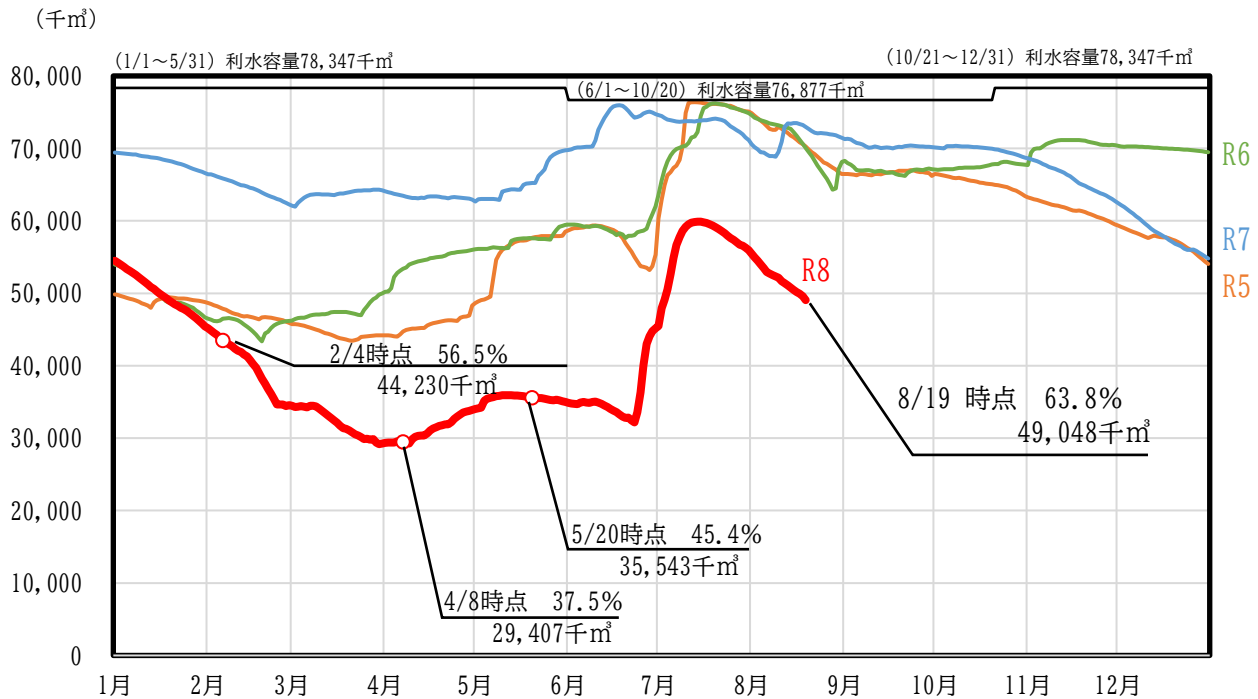

筑後川水系関連6施設の貯水状況 (渇水対策容量分を除く)

(6施設: 江川ダム、寺内ダム、小石原川ダム、筑後大堰、合所ダム、大山ダム)

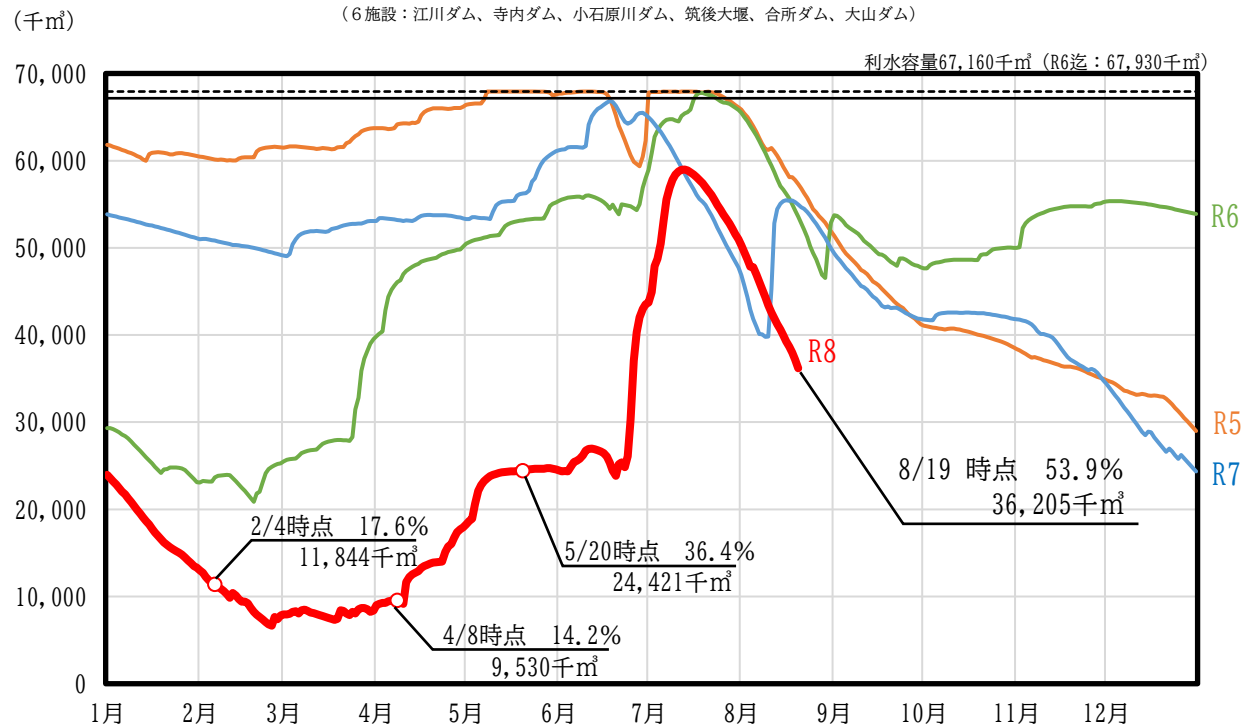

【問い合わせ先】

水道局浄水部水管理課 松岡、江口
電話 483-3171 FAX 482-3150