


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年7月21日(木曜日) 15時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管の取替え工事						
事故概要	管布設のための掘削作業時、ガス供給管を見落とし、バックホウでガス供給管を破損させたもの。						
事故原因	ガス供給管を露出させるなどの対策は行われていたものの、バックホウ運転者からガス供給管が見えなかった。合図者は停止の合図を発したが、咄嗟のことで間に合わず破損させたもの。						
改善策	指導事項の内容について現場にて事故再発防止会議を開催し、現場作業員に対し周知徹底を行い、意識改善及び今後の事故再発防止を図った。						

事故状況図

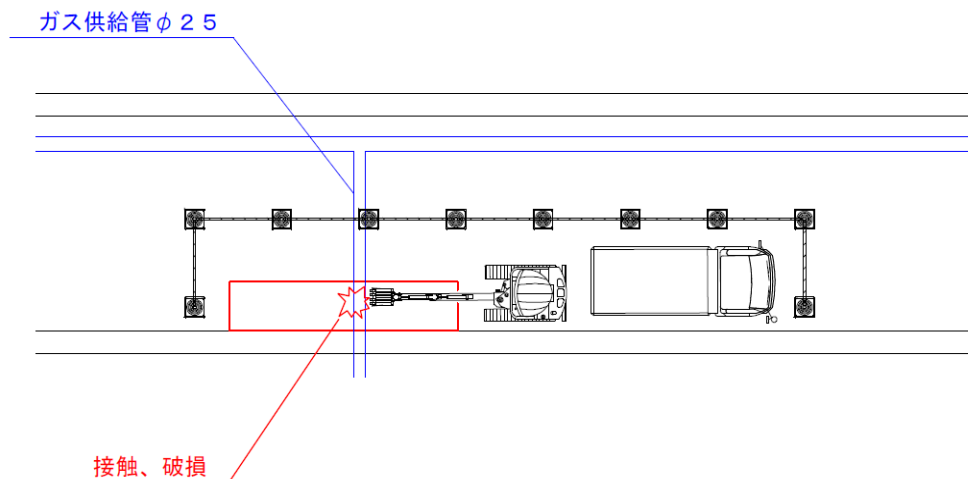

改善状況図

現地での再発防止会議開催状況

