


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年9月5日(月曜日) 16時35分			工事関係者区分	元請け
事故区分	架空線・信号等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	架空線(通信線)破損、電柱破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	災害復旧工						
事故概要	重機オペレーターがバックホウ(0.4m ³)を現場内で前進した際、アームの下ろし不足により架空線と接触し、通話等の通信機器が不通となり、経由している電柱も破損した。						
事故原因	オペレーターの前方、上空への不注意。 合図者の確認不注意。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・合図者の合図による誘導徹底、安全教育訓練の実施 ・架空線に安全表示旗類の設置 ・架空線等の事前周知徹底 						

事故状況図

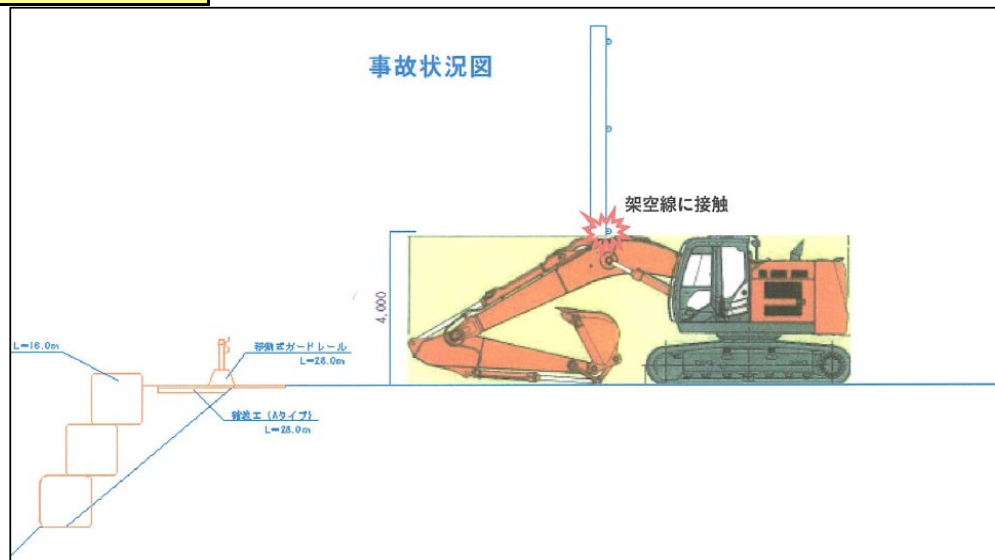

改善状況図



電線に安全表示旗を設置



安全教育訓練を実施