


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 2月 19日(月曜日) 10時 50分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス本管(φ50ポリエチレン管)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	埋設されていたガス管を、使用廃止管と誤って判断し、破損させてしまったもの。						
事故原因	地下埋設物(ガス管)の布設位置や管種が、現地マーキングや立会時に聞いていた情報と異なるため、露出したガス管が使用廃止管であるだろうと判断し、切り込みを入れたもの。						
改善策	埋設物、不明管等を確認した時は、勝手に判断せず、埋設物管理者に協議を行うよう社内で周知・徹底するために安全会議を行うよう指導を行った。						

事故状況図

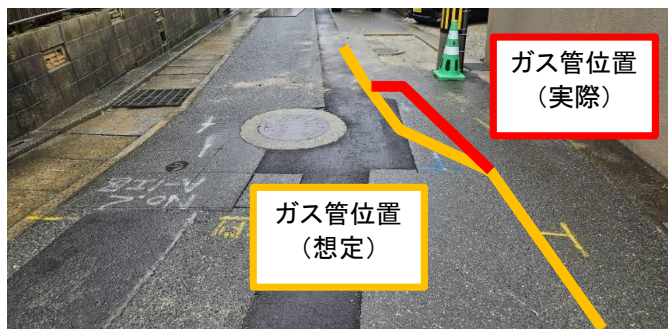

改善状況図



再発防止に向けた災害防止協議会を実施