

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

- 1

件名

優良消防団員表彰バッジ 外 7 件
※品名は下記内訳のとおり
- 2

履行場所

消防局警防部消防団課
- 3

履行期間

契約締結日から
令和 7 年12月12日まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
優良消防団員表彰バッジ	仕様書のとおり	個	32	
消防団員五年勤続表彰バッジ	仕様書のとおり	個	56	
消防団員十年勤続表彰バッジ	仕様書のとおり	個	46	
消防団員二十年勤続表彰バッジ	仕様書のとおり	個	12	
消防団員三十年勤続表彰バッジ	仕様書のとおり	個	15	
消防団員四十年勤続表彰銀杯	仕様書のとおり	個	8	
消防団員五十年勤続表彰銀杯	仕様書のとおり	個	2	
消防団員退職分団長以上表彰杯	仕様書のとおり	個	21	

問い合わせ
福岡市中央区舞鶴 3 丁目 9-7
消防局警防部消防団課
担当：江口
電話：092-725-6564

消防団員永年勤続等表彰品
仕様書

福岡市消防局

第1 総則

1 目的

この仕様書は、福岡市が購入する、消防団員永年勤続等表彰品（以下「表彰品」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。

2 概要

本バッジは、消防団員の功績を称える表彰品であること。
努めて流麗かつ優美なつくりであること。

3 契約範囲

- (1) 受注者は全数量を製作する前に、発注者へ確認サンプルを提出すること。確認サンプルが仕様通りと認証された後、全数量の製作を開始すること。またその確認サンプルの修正がない場合、全数量の中の一つとして認める。
- (2) いぶし、あらし等のメッキ加工、輝きを要さないものを除き、メッキ前の磨きは充分に行うこと。巣穴のあるバッジに関しては納入不可とする。
- (3) 材質は仕様の通りとすること。
- (4) 製作承認後、製作上技術的に本仕様書の事項を改める必要が生じた場合は、当局の承認と指示を受けること。
- (5) 製作承認後の疑義は、すべて当局の解釈に従うこと。

4 納入方法

(1) バッジ

外箱：桐箱（各サイズに合わせること。）
底にウールペーパーを敷くこと。
桐箱にはのしをつけること。（別途協議）
PP 袋へ入れて、桐箱内に収納すること。

(2) 杯


外箱：白箱（各サイズに合わせること。）
内箱：桐箱（各サイズに合わせること。）
桐箱には紐で結び留めを行うこと。（別途協議）
杯は透明な袋へ納入し、十分な緩衝材を入れること。

第2 仕様

※次ページ以降


1 優良消防団員表彰バッジ

- (1) サイズ 縦：42mm 横：33mm
- (2) 材質 真鍮
- (3) 仕上げ 消防団マーク：金メッキ
本体：銀いぶし
表彰文字：へら磨き金メッキ仕上げ
- (4) 裏付属 管ピンとすること。
- (1) 裏文字 二段書きとすること。一段目「優良消防団員」、二段目「福岡市長」
- (5) 納品方法 桐箱：外寸約 76×56×20mm
のし：優良消防団員、福岡市長

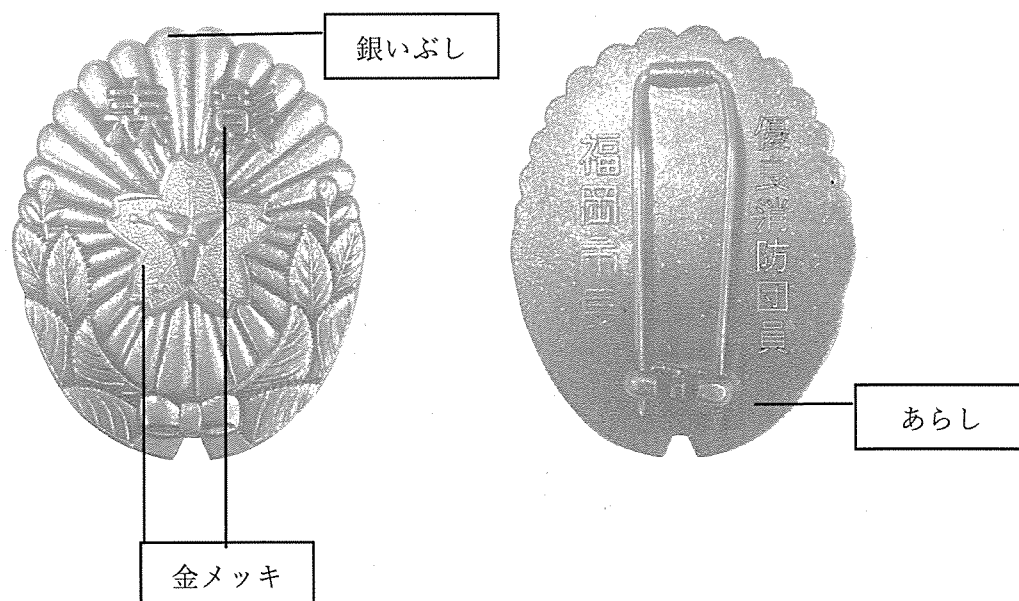


2 消防団員五年勤続表彰バッジ

- (2) サイズ 縦：34mm 横：27mm
- (3) 材質 真鍮
- (4) 仕上げ 消防団マーク：金メッキ
本体：銀いぶし
表彰文字：へら磨き金メッキ仕上げ
- (5) 裏付属 管ピンとすること。
- (6) 裏文字 二段書きとすること。一段目「五年勤続」、二段目「福岡市長」
- (7) 納品方法 桐箱：外寸約 76×56×20mm
のし：五年勤続、福岡市長

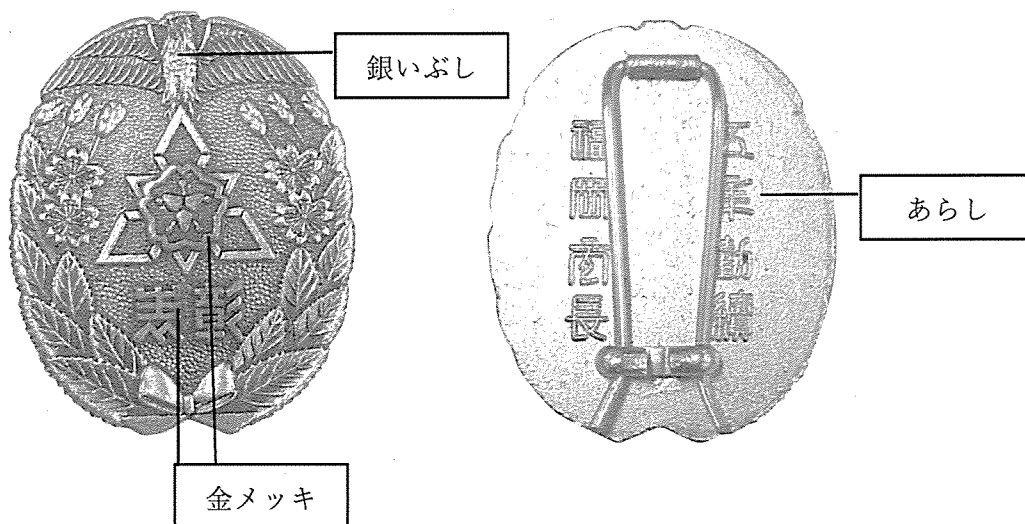


3 消防団員十年勤続表彰バッジ

- (1) サイズ 縦：39mm 横：27mm
- (2) 材質 真鍮
- (3) 仕上げ 消防団マーク：金メッキ
本体：銀いぶし
表彰文字：へら磨き金メッキ仕上げ
- (4) 裏付属 管ピンとすること。
- (5) 裏文字 二段書きとすること。一段目「十年勤続」、二段目「福岡市長」
- (6) 納品方法 桐箱：外寸約 76×56×20mm
のし：十年勤続、福岡市長

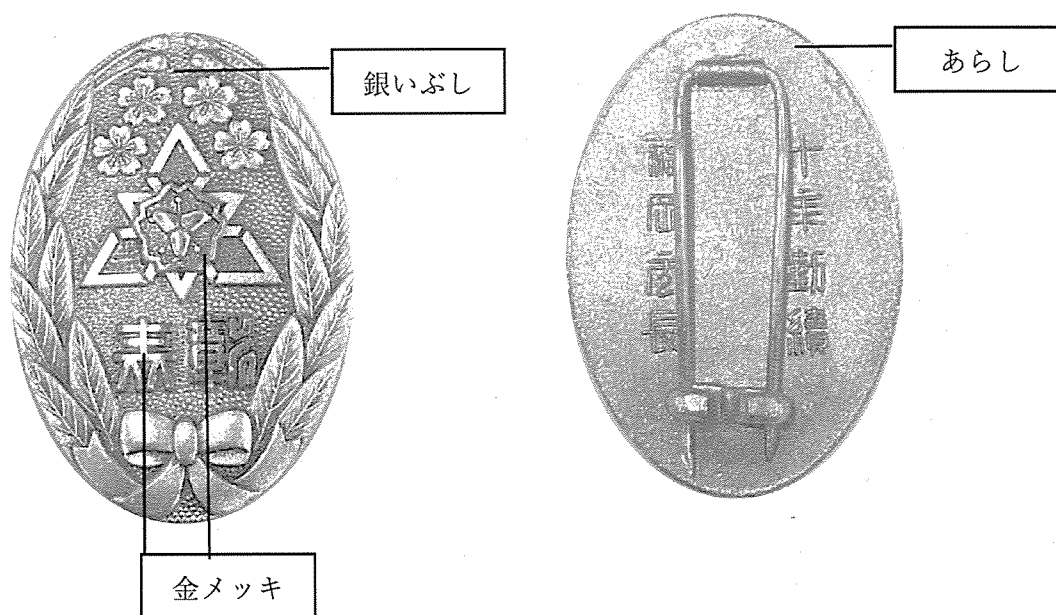


4 消防団員二十年勤続表彰バッジ

- (1) サイズ (直径) 約 28mm 丸
- (2) 材質 真鍮
- (3) 仕上げ ノセコ：銀いぶし仕上げ
本体：アラシ仕上げ
表彰文字：へら磨き金メッキ仕上げ
- (4) 裏付属 管ピン 2 ヶとすること。
- (5) 裏文字 二段書きとすること。一段目「二十年勤続」、二段目「福岡市長」
- (6) 納品方法 桐箱：外寸 56×48×24mm
のし：二十年勤続、福岡市長

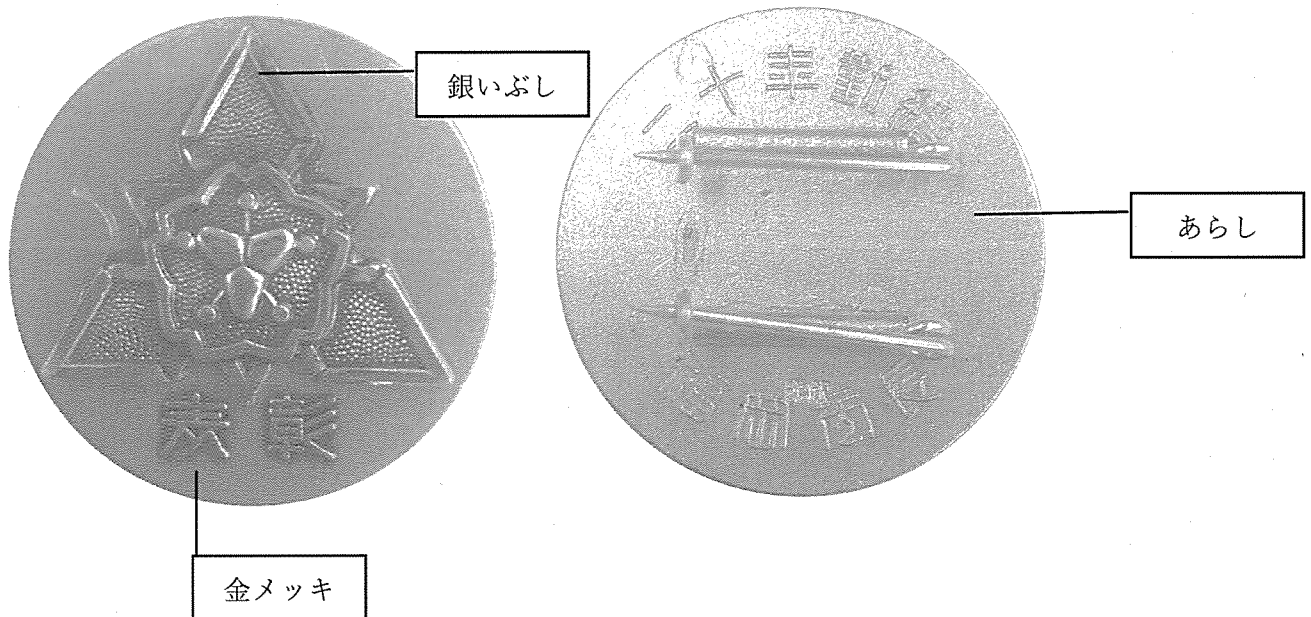




5 消防団員三十年勤続表彰バッジ

- (1) サイズ 縦：46mm 横：46mm
- (2) 材質 真鍮
- (3) 仕上げ ノセコ消防団マーク：光沢金メッキ
本体：七宝（二色入り）/裏はあらし仕上げ
- (4) 裏付属 管ピンとすること。
- (5) 裏文字 二段書きとすること。一段目「三十年勤続」、二段目「福岡市長」
- (6) 納品方法 桐箱：外寸約 75×75×23mm
のし：三十年勤続、福岡市長

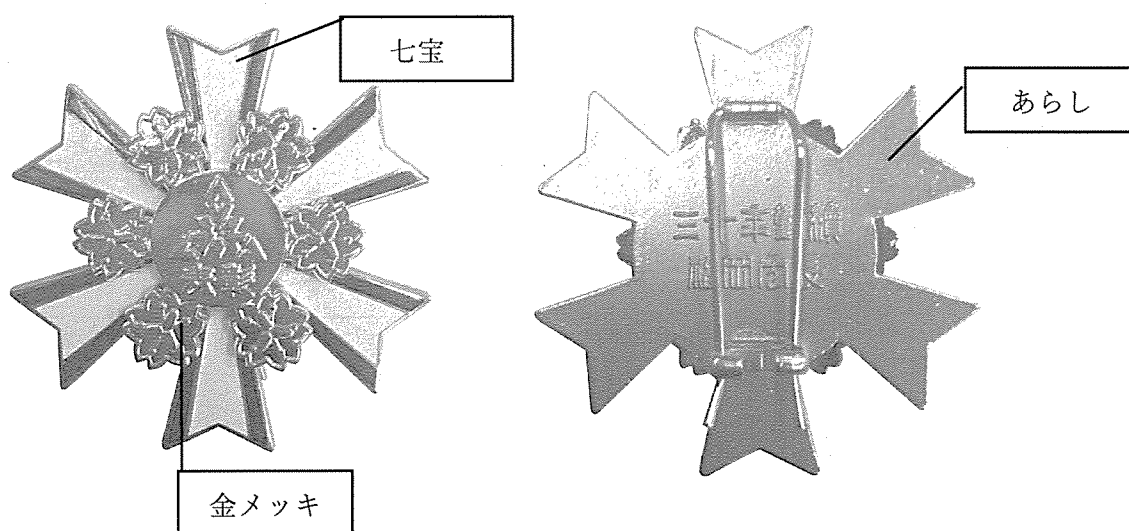




6 消防団員四十年勤続表彰銀杯

- (1) サイズ 直径：3.0 寸（約 91mm）
高さ：約 33mm
- (2) 材質 純銀（63g）
- (3) 仕上げ 内側：あらし仕上げ
※中心部に福岡市、消防団マークの重ね刻印部分は光沢磨き
外側：光沢磨き
- (4) 裏文字 下記図の様に刻印すること。
※中心に「純銀」の刻印をすること。
- (5) 納品方法 桐箱：外寸約 115×115×51mm
※紫ヒモで縛ること。（別途協議）
外箱：白箱約 126×126×70mm
のし：四十年勤続、福岡市長

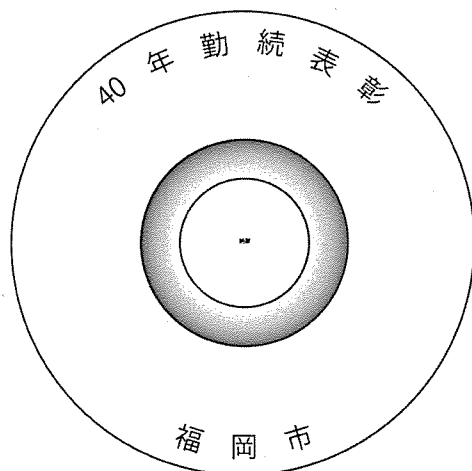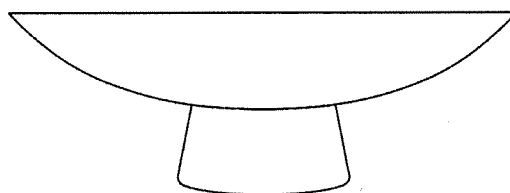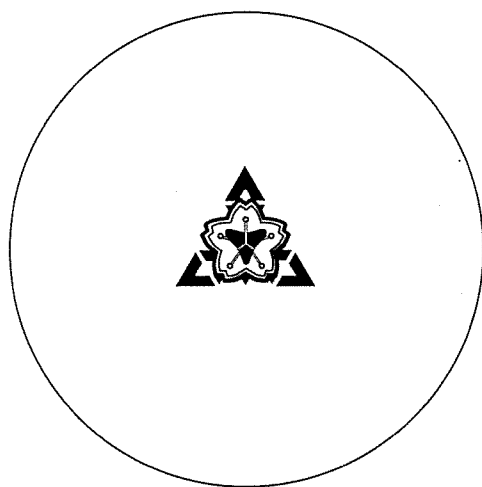

7 消防団員五十年勤続表彰銀杯

- (1) サイズ 直径：4.0 寸（約 121mm）
高さ：約 40mm
- (2) 材質 純銀（103g）
- (3) 仕上げ 内側：あらし仕上げ
※中心部に福岡市、消防団マークの重ね刻印部分は光沢磨き
外側：光沢磨き
- (4) 裏文字 下記図の様に刻印すること。
※中心に「純銀」の刻印をすること。
- (5) 納品方法 桐箱：外寸約 145×145×66mm
※紫ヒモで縛ること。（別途協議）
外箱：白箱約 162×162×86mm
のし：五十年勤続、福岡市長

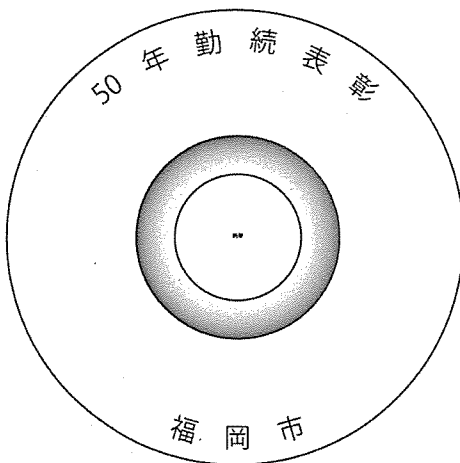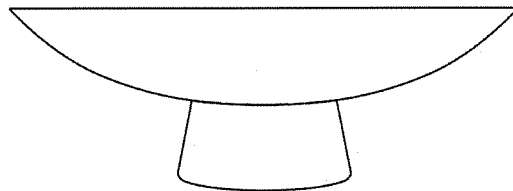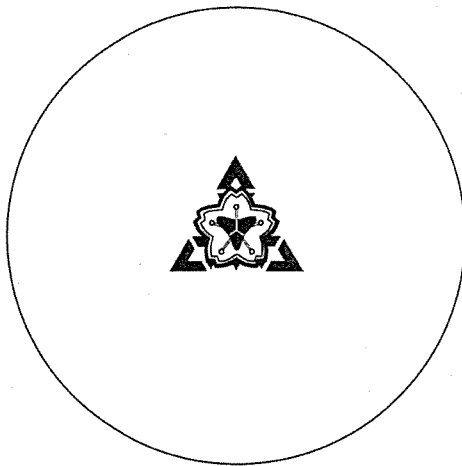

8 消防団員退職分団長以上表彰杯

- (1) サイズ 三つ重ね金杯
小 直径：2 寸（約 61mm）高さ：約 21mm
中 直径：2.5 寸（約 76mm）高さ：約 27mm
大 直径：3 寸（約 91mm）高さ：約 32mm
- (2) 材質 真鍮
仕上げ 光沢磨き 24 金メッキ
- (3) 裏文字 中心に「24K G.P」の刻印をすること。
- (4) 納品方法 桐箱：外寸約 115×115×95mm
※紫ヒモで縛ること。（別途協議）
金杯と金杯の間には紙を挟むこと。（別途協議）
外箱：白箱約 127×127×110mm
のし：記念品、福岡市長

