

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 苛性ソーダ計量槽

履 行 場 所 福岡市環境局施設部臨海工場

履 行 期 間 契約締結日から令和8年3月31日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	苛性ソーダ計量槽	Φ950×1300H t5 FRP製 N-6ベンド管、レベルゲージ セット付 別紙図面のとおり	式	1	<指定品> (株)リンカイ

- ※ 1 契約を締結した際は、速やかに担当者へ連絡をする事。
- ※ 2 納入時期等、詳細については市担当者と協議をする事。
- ※ 3 納品時は、工場指定場所まで搬入の事。車上渡しは不可とする。

問い合わせ先



福岡市東区箱崎ふ頭四丁目 13 番 42 号

環境局施設部臨海工場技術係 金井田 (092-642-4577)

符号 MARKS	改訂理由 ALTERATION	日付 DATE	承認 APPROVED BY
△		19 . . .	
△		19 . . .	
△		19 . . .	
△		19 . . .	
△		19 . . .	
△		19 . . .	
△		19 . . .	

ノズルリスト

記号	名称	口径	材質	数量	備考
N-1	液入口	25A	JIS10KF FRP	1	
N-2	液出口	25A	JIS10KF FRP	1	
N-3	L/G取付座	20A	JIS10KF FRP	2	
N-4	フレンド	20A	JIS10KF FRP	1	
N-5	L/G取付座	50A	JIS5KF FRP	1	
N-6	ガス抜口	25A	JIS10KF FRP	1	VF製ベント付
M-1	マンホールφ450		FRP	1	

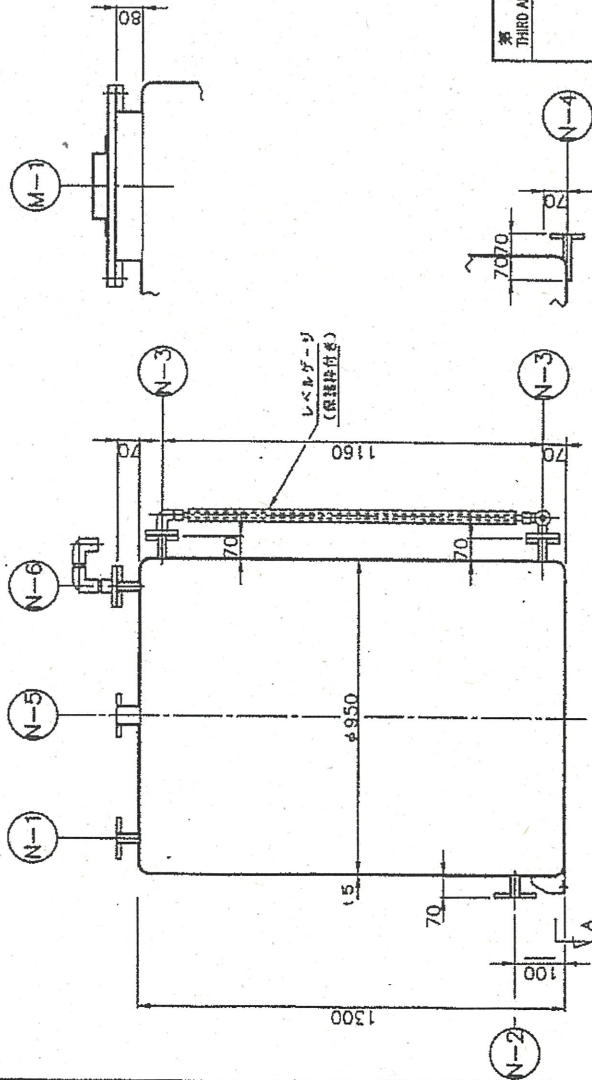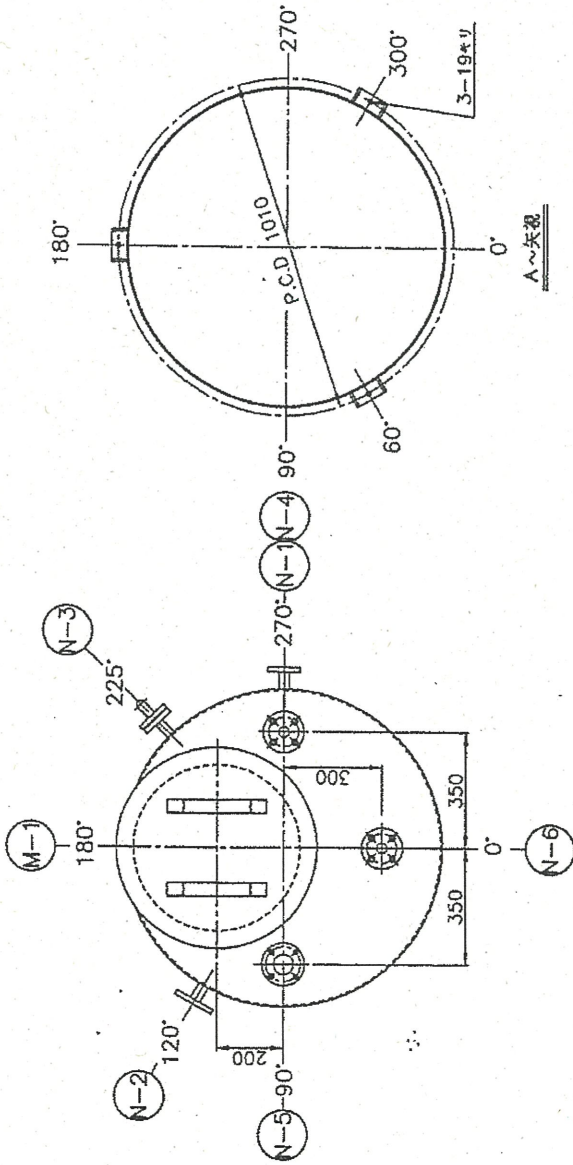

- 設計仕様
1. 形式 円筒型閉鎖型
 2. 設計圧力 常圧
 3. 設計温度 常温
 4. 塗装 無塗装 (樹脂系塗色)
但し、導流管は(UP25-850)
 5. 内容積 奇性ソーグ 24%
 6. 全容量 920 L
有効容量 465 L
 7. 主要材質 FRP
 8. 製作数 1基
 9. 空重量 60Kg

第三角法
THIRD ANGLE PROJECTION

日付
DATE

19 . . .

図
SCALE 1:15

図
CHECKED BY

図名
TITLE

奇性ソーグ計量槽 構造図

図番
DWG. NO.

9510020-115

株式会社 リンカイ

図名
TITLE

奇性ソーグ計量槽 構造図

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

物品購入仕様書

件 名 三相誘導電動機
履 行 場 所 福岡市環境局施設部西部工場
履 行 期 間 契約締結日から令和8年3月13日まで

内 訳

No	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	三相誘導電動機	SF-PR 30kw×4P×三相440V×60Hz 全閉外扇屋内型 枠番号:180L Bｸ:TB向き(3):OKH-P01-007	台	1	指定品 三菱電機㈱ SF-PR

その他

- ・西部工場の指定場所まで搬入すること。

問い合わせ先
福岡市環境局施設部西部工場
福岡市西区大字拾六町1191番地
担当者:西村
TEL:092-891-3433

寸法單位 mm

BD 33176-*

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 洗車用高圧ポンプユニット

履 行 場 所 福岡市環境局施設部臨海工場

履 行 期 間 契約締結日から令和8年3月31日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	洗車用高圧 ポンプユニット	外観 移動式密閉型 フレーム・カバー類 材質SUS304製 寸法 L:1260mm以下 W:740mm以下 H:875mm以下 吐出圧力 4.9Mpa以上 吐水量 31.1L/min（60Hz）以上 吐水ホース 20m ノズルタイプ 可変式 電源および出力 三相200V 3.7kW	台	1	＜参考品＞ 有光工業(株)製 TA-5DXSと同等品 以上

- ※ 1 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前15時までに、カタログやサンプル等により、担当課の了承を得ること。
- ※ 2 契約を締結した際は、速やかに担当者へ連絡をする事。
- ※ 3 納入時期等、詳細については市担当者と協議をする事。
- ※ 4 納品時は、工場指定場所まで搬入の事。車上渡しは不可とする。

問い合わせ先
福岡市東区箱崎ふ頭四丁目13番42号
環境局施設部臨海工場技術係 金井田（092-642-4577）

No.B28C56-S0

仕 様 書		納入先		No. D28C56 50		1/1					
		Delivery to									
SPECIFICATIONS		製造者仕様No		B28C56		211-24803		納入先仕様No			
		MFG Spec. No		027A10				Required Spec. No			
機 械 名 Machine name		ジェットクリーナー				数量 QTY		仕様書作成年月日 Spec. Date			
型 式 Machine type		TA-5DXS				1		2024年8月21日			
外 観 Appearance		移動式密閉型				質量(重量) Weight		約85 kg			
寸 法 External dimension		約545 L x		約495 W x		約645 H		mm			
プランジヤポンプ型式 Plunger pump type		TR-508VR		プランジヤ径 Plunger dia		25		ストローク Stroke		22 mmx3連 Tri-plex	
吐出し圧力 Outlet pressure		0~4.9 (50)		MPa (kgf/cm ²)		常用圧力 Normal pressure		MPa (kgf/cm ²)		使 用 液 Working liquid	
回転速度 Rotational frequency		960		min-1(rpm)		60/50Hz		液 名 Liquid name		清 水	
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity		31.1		L/min		60/50Hz		温 度 Temperature		常 温 °C	
所要動力 R. H. P.						kW (PS)		備 考 Remarks			
接 続 口 Connection port		吸水 (G3/4B)		吐水 (G1/2B)		余水 (G1/2B)		雰 囲 気 Atmosphere			
潤 滑 Lubrication		クランク室 Crank case		方式 Method		オイルパス		工業用潤滑油 ISO VG100 or 150		0.55 L	
圧力制御弁 Pressure regulating valve		グランドパッキン Gland packing		方式 Method		無潤滑		グリス# Grease		気 温 Temperature	
		調圧弁:A-30RV (排圧レバー付)								湿 度 Humidity	
		フレーム・カバー及びボルト・ナット類 材質:SUS304製								備 考 Remarks	
		吐水口金具材質:SUS304									
電動機型式 Motor type		三相かご型誘導電動機				全開外扇屋内形 (効率クラス:IE3)					
出 力 Output		3.7 (5)		kW (PS)		定 格 Rating		連続 (S1)			
極 数 Poles		4		P		耐 熱クラス Thermal class		F			
回 転 速 度 Rotational frequency		1750		min-1(rpm)		60/50Hz		ベ ース Base		無 Unused	
起 動 方 式 Starter method		全電圧直入起動									
押しボタンスイッチ Push-button switch		押鉛始動スイッチ:DTFDL-33				電 流 計 Ammeter					
電 磁 開 閉 器 Magnetic starter		(過負荷保護・電源ランプ付)				漏電遮断器 Earth leakage breaker					
動力回路 Main circuit		AC		200		V 3Φ 60/50Hz		操 作 回 路 Control circuit		AC 200 V 1Φ 60/50Hz	
動力伝達 Transmission of power		Vベルト V-belt		B型 (レッド) 42		X		2		本掛 Pos	
振動減衰機 Pulsation damper		ポンププーリー Pump V-pulley		B型 8		モータプーリー Motor V-pulley		B型 4・1/2		60/50Hz	
圧力計 Pressure gauge		エアチャンバー Air chamber		φ50×10MPa (油入)		アキュムレーター Accumulator		(Nz:)		MPa (kgf/cm ²)	
車 輪 Wheel		前 Front		φ75×2 (固定車)・金具材質:SUS製		後 Rear		φ75×2 (自由車)・金具材質:SUS製			
ホース Hose		吸水 Suction		3/4B×2.7m ストレーナ (#40メッシュ) 付		吐水 Discharge		1/2B×10m (金具#5・#5、SUS304) --- 1本		ホースリール Hose reel	
キャブタイヤ Cable		VCT-4 c x		2 mm ² x		5 m		電源プラグ (250V、20A、4P) 付			
ノズル Nozzle		ガンノズル II		9Q50 40 (φ2.5) G1/2Bオスネジアダプタ (G06004製) 付き		1本					
予備品・工具 Spare parts, Tools		工具 Tools				予備パッキン Spare packing					
付属品 Accessories		(ポンプオイル給油出荷)				△					
						△					
						△					
						△					
						MARK		DATE		REVISED MATTER	
						D.W.G.		CONFIRM		APPROV	

L-lysine 501 2648 9402217220

[illegible]

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

5

購入仕様書

件 名 Cコア継手フランジ 外6件
履 行 場 所 中部水処理センター
履 行 期 間 契約締結の日から
令和8年2月10日 まで
品 名 下 記 内 訳 の と お り

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	Cコア継手フランジ	10K×40A	個	30	
2	Cコア継手チーズ	40A	個	30	
3	Cコア継手ソケット	40A	個	30	
4	ライニングエルボ	40A	個	30	
5	ライニングユニオン	40A	個	30	
6	SUSフラットバー	6×65×4m	本	5	
7	SUSチャンネル	5×50×100×4m	本	3	

その他

- ① 契約後、下記担当者と打ち合わせること

※落札者は必ず担当者まで連絡すること。

中部水処理センター 担当者 操作第1係 須加崎 721-4991