

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 周船寺中学校 消火器

履行場所 福岡市立周船寺中学校(福岡市福岡市西区大字周船寺175番地13)

履行期間 契約締結の日 から 令和8年2月27日 まで

内 訳					
No.	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	消火器	業務用 粉末(ABC)消火器10型 薬剤質量3.0kg 蓄圧式 ・能力単位 A-3・B-7・C ・2011年消火器省令改正対応品、リサイクルシール付 ・型式承認をうけた国家検定合格品であること。 ・日本消火器工業会に加入のメーカー製品であること。 ・グリーン購入法による最新の基本方針適合品であること。 ・2025年以降に製造されたものであること。	本	40	【参考品】 ・モリタ宮田工業株式会社 MEA10B ・株式会社初田製作所 PEP-10N ・マルヤマエクセル株式会社 AHF-10P ・ヤマトプロテック株式会社 YA-10NX

その他

- 同等品以上で見積もる場合、入札(見積合わせ)の2営業日前17時までにカタログ等の写しを提出し担当課より許可を得ること。
- 現在、校舎建設工事中であるため、納品日程は下記担当者と事前に協議すること。
- 消火器は校内の設置箇所にそれぞれ設置すること。エレベーター使用可。(契約締結後、設置箇所の図面提供。)
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の作成、届出(設置完了した日から4日以内)及び消防検査の立会いをもって履行完了とする。

【問い合わせ先】
福岡市教育委員会総務課(市役所11F)
担当:永吉 TEL:092-711-4626

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

仕 様 書

件 名 屋内消火栓ホース
履 行 場 所 福岡市立若久特別支援学校(福岡市南区若久2丁目3-13)
履 行 期 間 契約締結の日から令和8年2月27日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	屋内消火栓ホース	長さ(m):15 使用圧力(MPa):0.7 サイズ(呼び径):40 日本消防検定協会型式適合品 学校の屋内消火栓の対応品であること	本	34	<参考品> (株)岩崎製作所 アクアジェット H052IDA01A 同等品以上可 <履行場所> 別紙校舎配置図のとおり ※エレベーター 使用可

その他

- ・物品の受渡し後、正常な使用状態において発生した不具合等については、当該受渡しの日から起算して最低1年間、受注者の責任において無償で対応すること。
- ・配送等、契約履行に要する一切の費用を含めて見積もること。
- ・同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の2営業日前の16時までに、カタログやサンプル等を持参して、下記担当者の了承を得ること。
- ・納品日については、下記担当者と事前に打ち合わせ、指定日時・納品場所へ納品すること。
- ・不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。
- ・既存ホースの取替作業費用及び既存ホースの廃棄処理費用込み

問い合わせ先

福岡市若久特別支援学校

福岡市南区若久2丁目3-13


担当: 安藤

電話: 551-2652

別紙 校舎配置図

福岡市立若久特別支援学校

消火栓ホース (1ヶ所につき2本設置)
17ヶ所×2本=34本

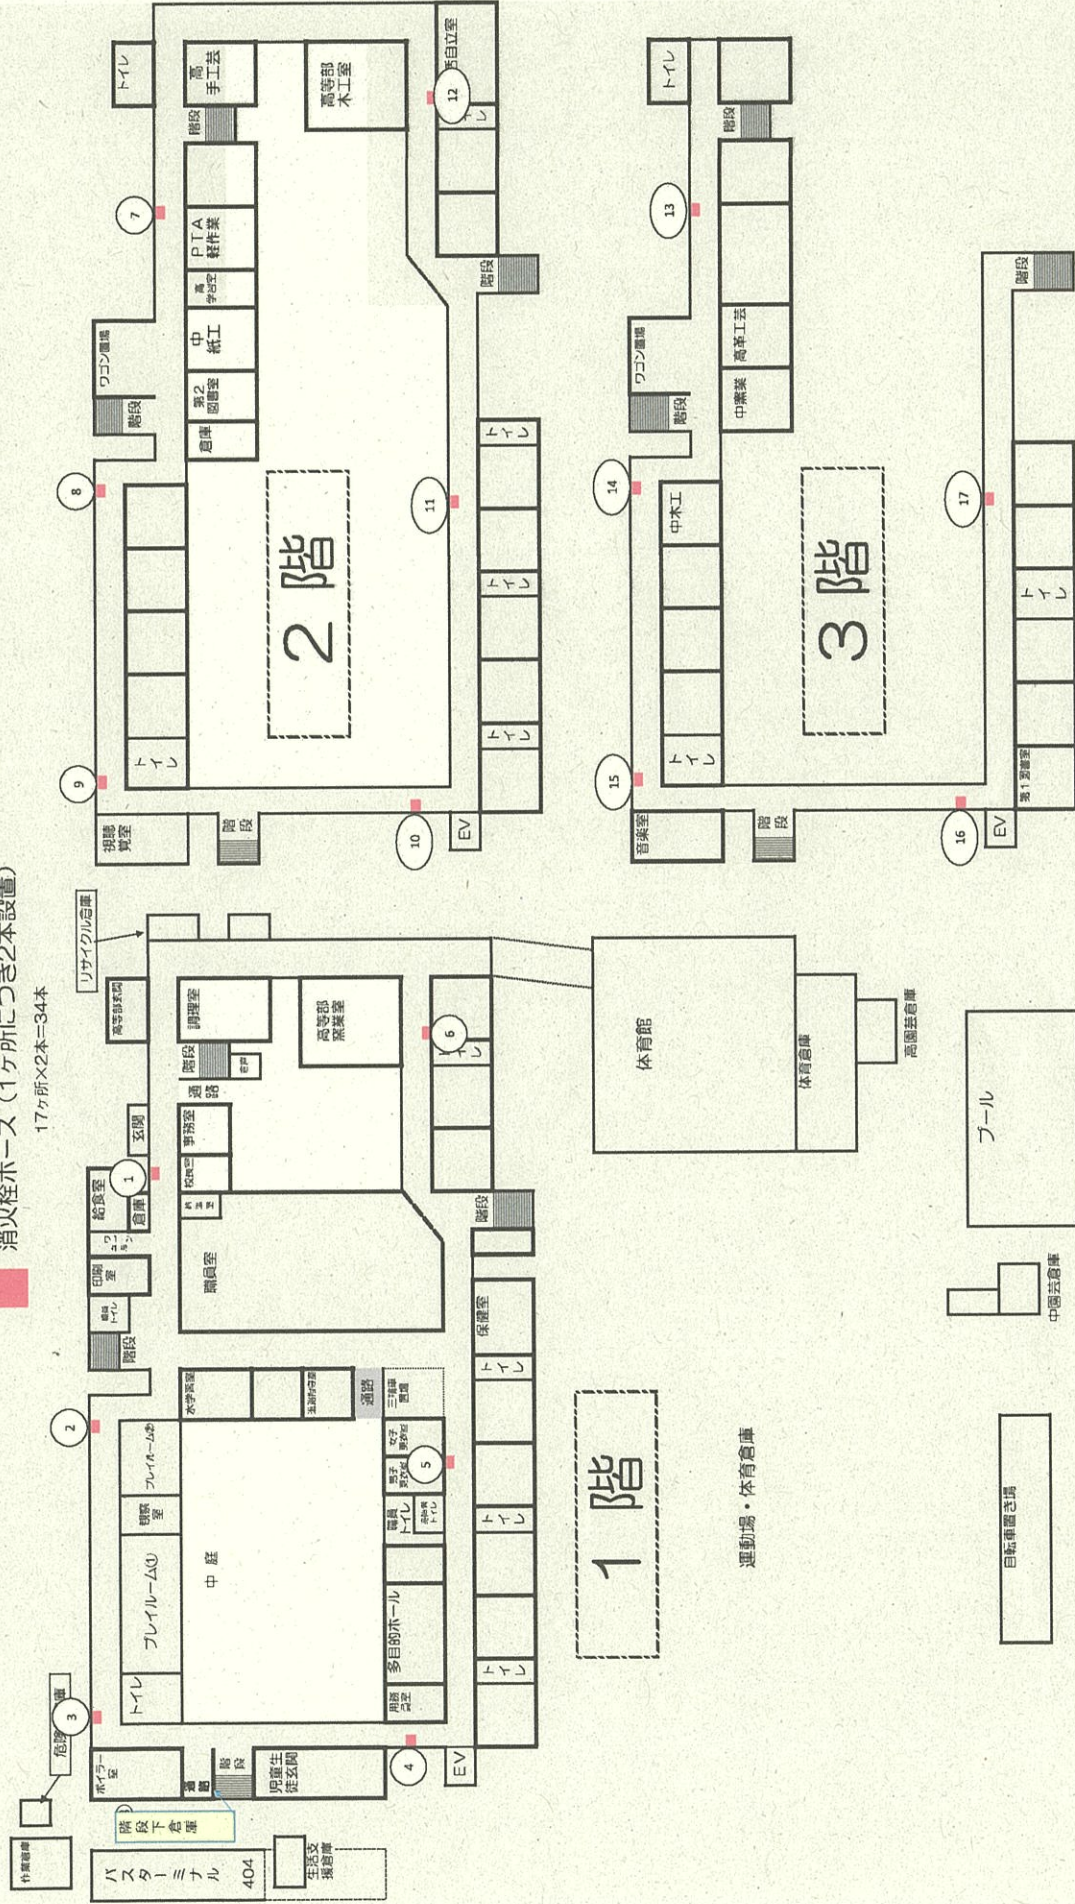

令和7年度 購入仕様書

件 名 空気呼吸器 本体
履 行 場 所 消防局消防学校教育課
履 行 期 間 契約締結の日から令和8年3月27日まで
品 名 下記内訳のとおり

内 訳				
品 名	規 格	単位	数量	備 考
空気呼吸器 本体	ドレーゲル PSS5000 基本ユニット (レギュレータ付) ※面体なし	台	2	<指定品> ドレーゲルジャパン (株) ドレーゲルPSS5000

その他

- 仕様書の不明な点については、担当まで問い合わせること。
- 契約後、納品日時等を担当者と打ち合わせを行うこと。

住所 : 福岡市早良区西入部1丁目15番10号
担当 : 福岡市消防局消防学校教育課 松尾
連絡先 : TEL092-804-6868

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

4

令和 7 年度 購入仕様書

件 名 防火帽用カバー 外 1 件
履行場所 福岡市消防局消防学校教育課
履行期間 契約締結の日から
令和 8 年 3 月 13 日まで
品 名 下記内容のとおり

内訳

	品名	規格	単位	数量	備考
1	防火帽用カバー	防火帽用カバー 仕様書のとおり 詳細は別紙 1 参照	枚	7	〈参考品〉 帝国繊維株式会社 TS2001 ※ 同等品以上可
2	ボンベカバー	ボンベカバー 仕様書のとおり 詳細は別紙 2 参照	枚	7	〈参考品〉 帝国繊維株式会社 TS2002 ※ 同等品以上可

その他

- 仕様書の不明な点については、担当まで問い合わせること。
- 契約後、納品日時等を担当者と打ち合わせを行うこと。
- 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積もり合わせ）の 2 営業日前 17 時までにカタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。

住所 : 福岡市早良区西入部 1 丁目 15 番 10 号
担当 : 福岡市消防局消防学校教育課 松尾
連絡先 : TEL092-804-6868

防火帽用カバー 仕様書

1 品名
防火帽用カバー

2 目的等
熱環境下における訓練に使用するもので、熱による防火帽の変色等を防ぐために使用するもの

3 生地性能



試験項目		規格	試験方法
混用率	基布	アラミド100%	JIS L 1030
質量 (g/m ²)		235以上	JIS L 1018
引張強さ (N)	ウェール	550以上	
	コース	750以上	
引裂強さ (N)	ウェール	65以上	
	コース	90以上	
燃 焼 性	残炎時間 (秒)	ウェール	JIS L1091 -1992A-4法
		コース	
	余じん時間 (秒)	ウェール	
		コース	
	炭化距離 (cm)	ウェール	
		コース	

4 形状・寸法
別図1のとおり

別図1 防火帽用カバー

防火帽の表側（外側）全体に被せて覆い、装着した状態で防火帽が使用可能な形態であり防火帽つばの裏側で紐（難燃性）で締めて固定する構造とする。

縦34cm×横25cm×高さ18cm（許容差：±5%）

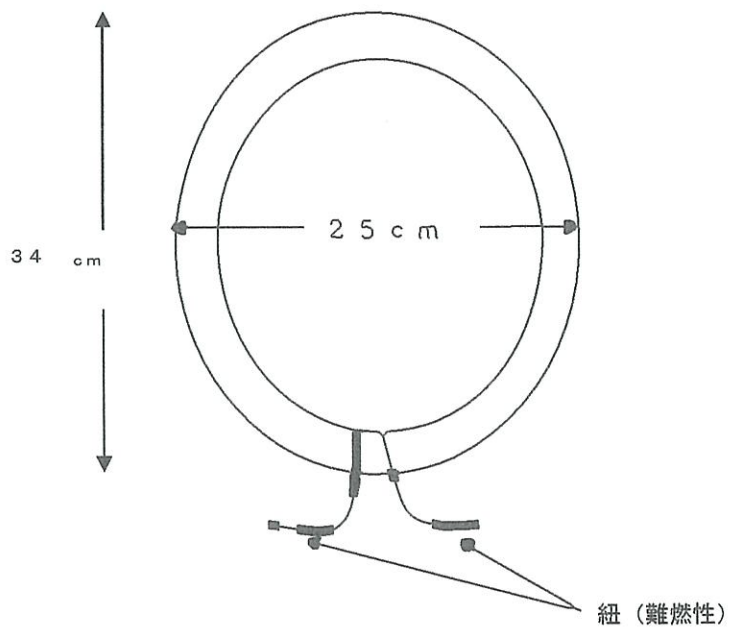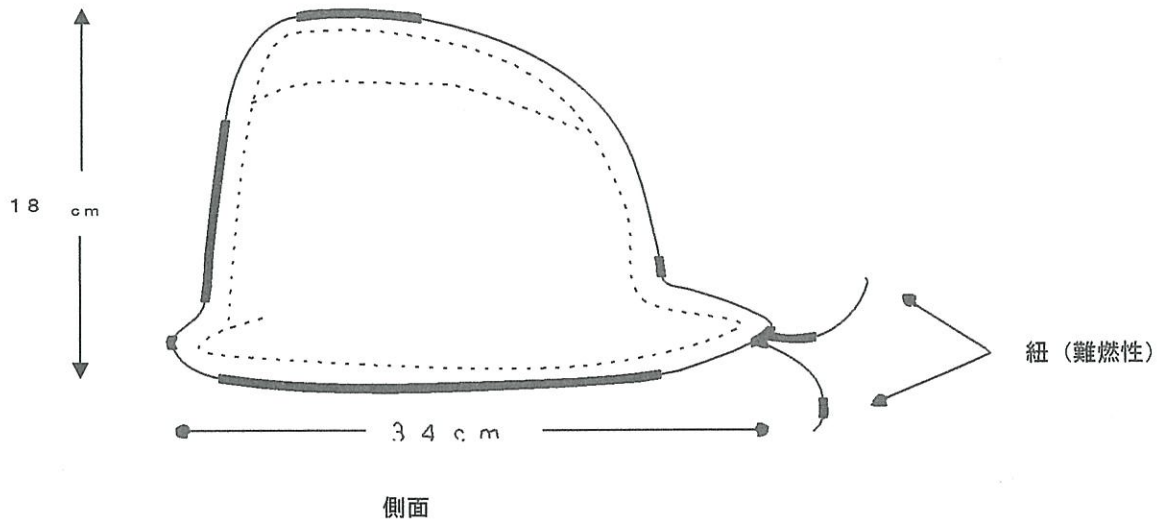

ボンベカバー 仕様書

1 品名
ボンベカバー

2 目的等
熱環境下における訓練に使用するもので、熱による防火帽の変色等を防ぐために使用するもの


3 生地性能

試験項目		規格	試験方法
混用率	基布	アラミド100%	JIS L 1030
質量 (g/m ²)		235以上	JIS L 1018
引張強さ (N)	ウェール	550以上	
	コース	750以上	
引裂強さ (N)	ウェール	65以上	
	コース	90以上	
燃 焼 性	残炎時間 (秒)	ウェール	JIS L1091 -1992A-4法
		コース	
	余じん時間 (秒)	ウェール	
		コース	
	炭化距離 (cm)	ウェール	
		コース	


4 形状・寸法
別図1のとおり

別図1 空気ポンペ用カバー

東消300型空気呼吸器の空気ポンペに装着し空気呼吸器として使用可能な形態であり、紐（難燃性）で締めて固定する構造とする。

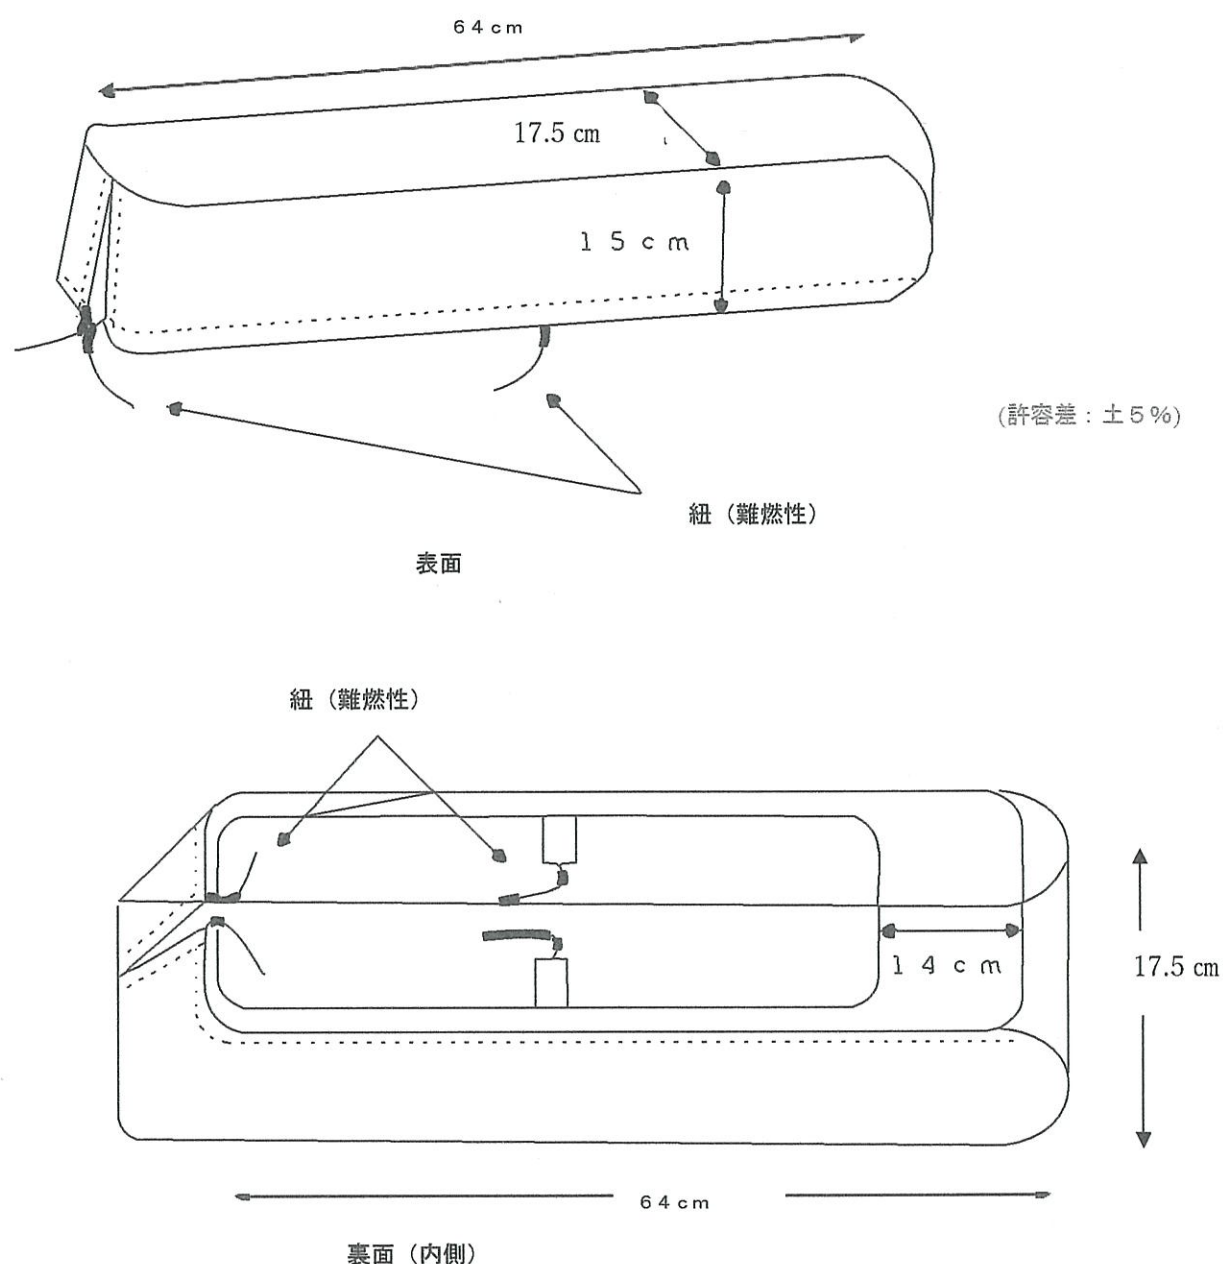

※ 下図に示す空気ポンペのポンペ部を過不足なく覆い、そく止弁及び結合ねじを外側に出すものであること。

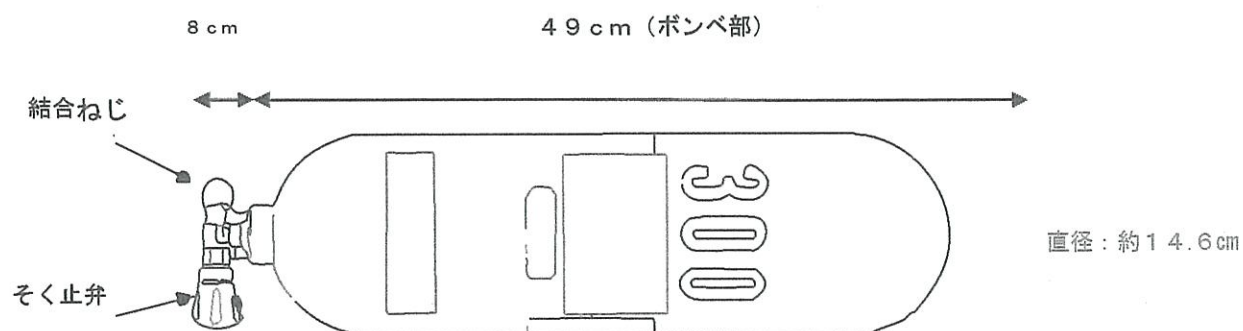

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

5

仕 様 書

件 名 消火器 外1件
履 行 場 所 福岡市立野間中学校 (福岡市南区筑紫丘2丁目2番1号)
履 行 期 間 契約締結の日から
令和8年2月27日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	消火器	粉末ABC消火器10型(蓄圧式) 薬剤量3.0kg エコマーク認定商品であること 2026年製であること	本	15	<参考品> ヤマトプロテック(株) YA-10NX 同等品以上可 <設置場所> 別紙一覧表・校舎配置図の とおり ※エレベーター無
2	屋内消火栓ホース	長さ(m):15 使用圧力(MPa):0.7 サイズ(呼び径):40 日本消防検定協会型式適合品 学校の屋内消火栓の対応品であること 2026年製であること	本	20	<参考品> (株)岩崎製作所 アクアジェット H052IDA01A 同等品以上可 <設置場所> 別紙一覧表・校舎配置図の とおり ※エレベーター無

その他

- ・物品の受渡し後、正常な使用状態において発生した不具合等については、当該受渡しの日から起算して最低1年間、受注者の責任において無償で対応すること。
- ・配送等、契約履行に要する一切の費用を含めて見積もること。
- ・同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の2営業日前の16時までに、カタログやサンプル等を持参して、下記担当者との了承を得ること。
- ・納品日については、下記担当者と事前に打ち合わせ、指定日時・納品場所へ納品すること。
- ・不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。
- ・購入する消火器には、リサイクルシールを貼付すること。
- ・既設置(消火器又は屋内消火栓ホース)との取替・撤去・処分費用込み

問い合わせ先
福岡市立野間中学校
福岡市南区筑紫丘2丁目2番1号
担当: 蔵田
電話: 092-542-6388

一覧表（消火器・屋内消火栓ホース設置場所一覧）

以下の消火器又は屋内消火栓ホースの交換を行う。

		階	設置場所	製造年
1	消火器	1	1 駐車場	2014
2		1	2 第2相談室前	2014
3		1	3 倉庫横	2014
4		2	4 調理室前	2014
5		2	5 図書室前	2014
6		3	6 2-5前	2014
7		2	7 体育館内	2014
8		2	8 //	2014
9		1	9 電気室	2015
10		3	10 生徒会室前	2015
11		3	11 理科室前	2015
12		4	12 第1音楽室前	2015
13		4	13 1-3前	2015
14		4	14 1-1前	2015
15		5	15 プール入口	2015
1	屋内 消火栓 ホース	1	A 職員室前	2014
2		1	// //	2014
3		2	B 調理室前	2014
4		2	// //	2014
5		3	C 第1理科室前	2014
6		3	// //	2014
7		4	D 第1音楽室前	2014
8		4	// //	2014
9		1	E 玄関前	2014
10		1	// //	2014
11		2	F 3-1前	2015
12		2	// //	2015
13		3	G 2-1前	2015
14		3	// //	2015
15		3	H 2-5前	2015
16		3	// //	2015
17		1	I 給食受所裏	2015
18		1	// //	2015
19		1	J 渡り廊下	2015
20		1	// //	2015

