

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

- 件 名 食具かご 外2件
- 履行場所 福岡市立第1給食センター
- 履行期間 契約締結の日から令和8年3月13日まで
- 内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	食具かご	SUS304、横型、45本以上入、W204mm×D104mm×H60mm	個	200	参考図参照
2	食器かご	テーパーあり、抗菌、SUSXM7、W390mm×D360mm×H200mm	個	40	参考図参照
3	ネームプレート	食器かご用、アルミニウム製、角型、学年・組を表示、W140mm×D38mm	枚	200	参考図参照

- その他
 - 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前17時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
 - 契約後は納入日・その他詳細事項について給食運営課職員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
 - 納品前に、財政局検査課の検査を受けること。
 - 納品の際は、数量を明示して納入すること。
 - 納品先から受領書を受け取り、給食運営課へ提出すること。



- 連絡先
教育委員会教育支援部給食運営課（市役所内 11 階）
担当：中山（電話：092-711-4642）

参考図：食具かご

※第1給食センター、第2給食センター納品分については、持ち手不要。

材質	SUS304
表面処理	電解研磨
重量	285g



※重量の許容範囲±10%以内とする。

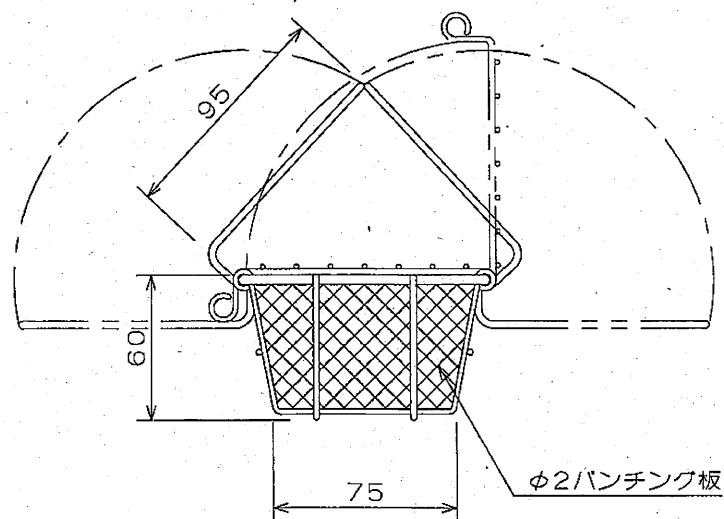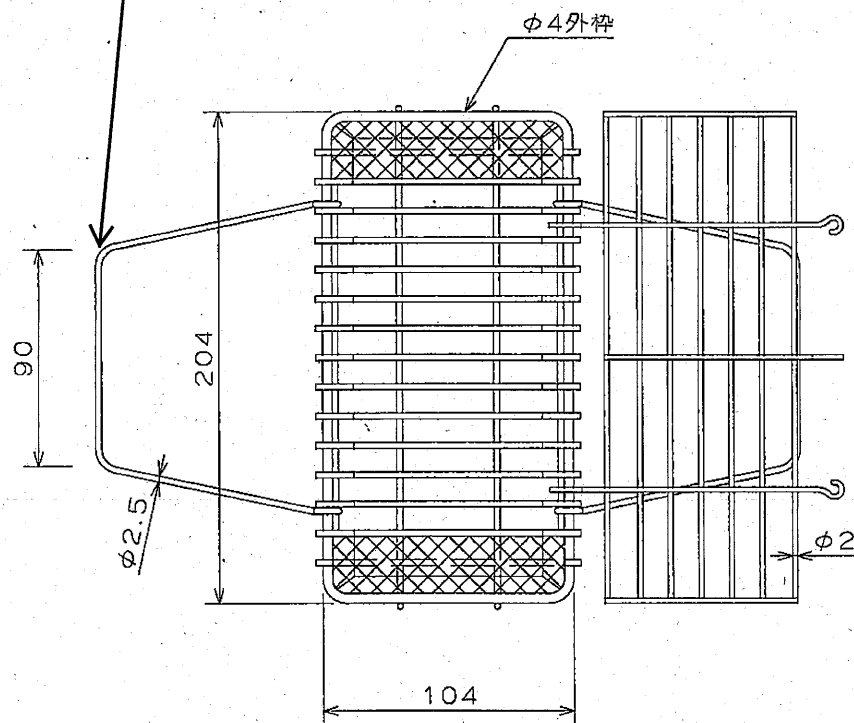


参考図：食器カゴ（テーパーあり）

品番	品名	材質	組数	寸法
10	取手用/バネ	SUSXM7	2	φ2.6
9	取手	SUSXM7	2	φ4
8	底線	SUSXM7	2	φ4
7	網線2	SUSXM7	7	φ2.5
6	網線1	SUSXM7	8	φ2.5
5	中枠4	SUSXM7	1	φ2.5
4	中枠3	SUSXM7	1	φ2.5
3	中枠2	SUSXM7	1	φ5
2	中枠1	SUSXM7	1	φ2.5
1	上枠	SUSXM7	1	φ5

※寸法の許容範囲は±3mm以内とする。

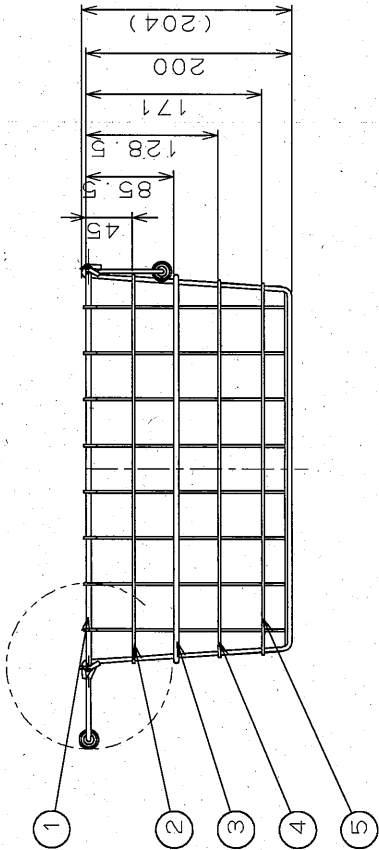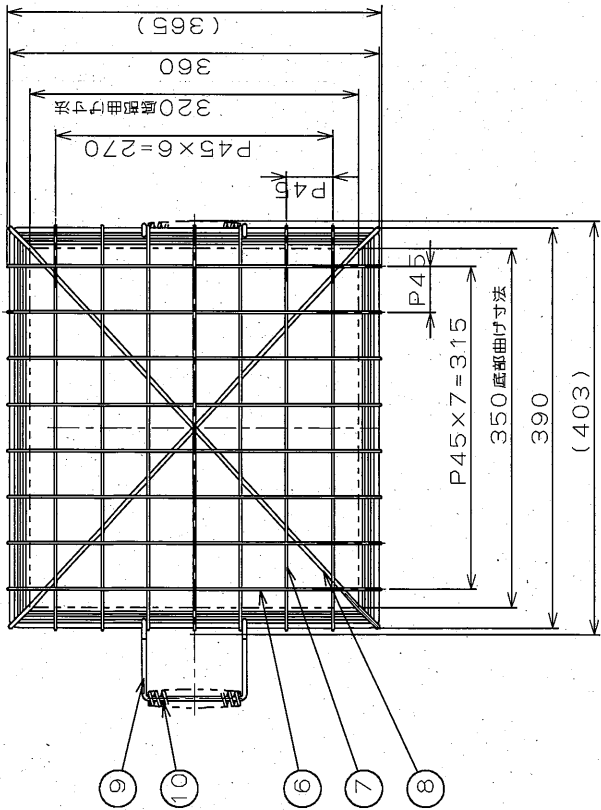

参考図：食器カゴ用ネームプレート

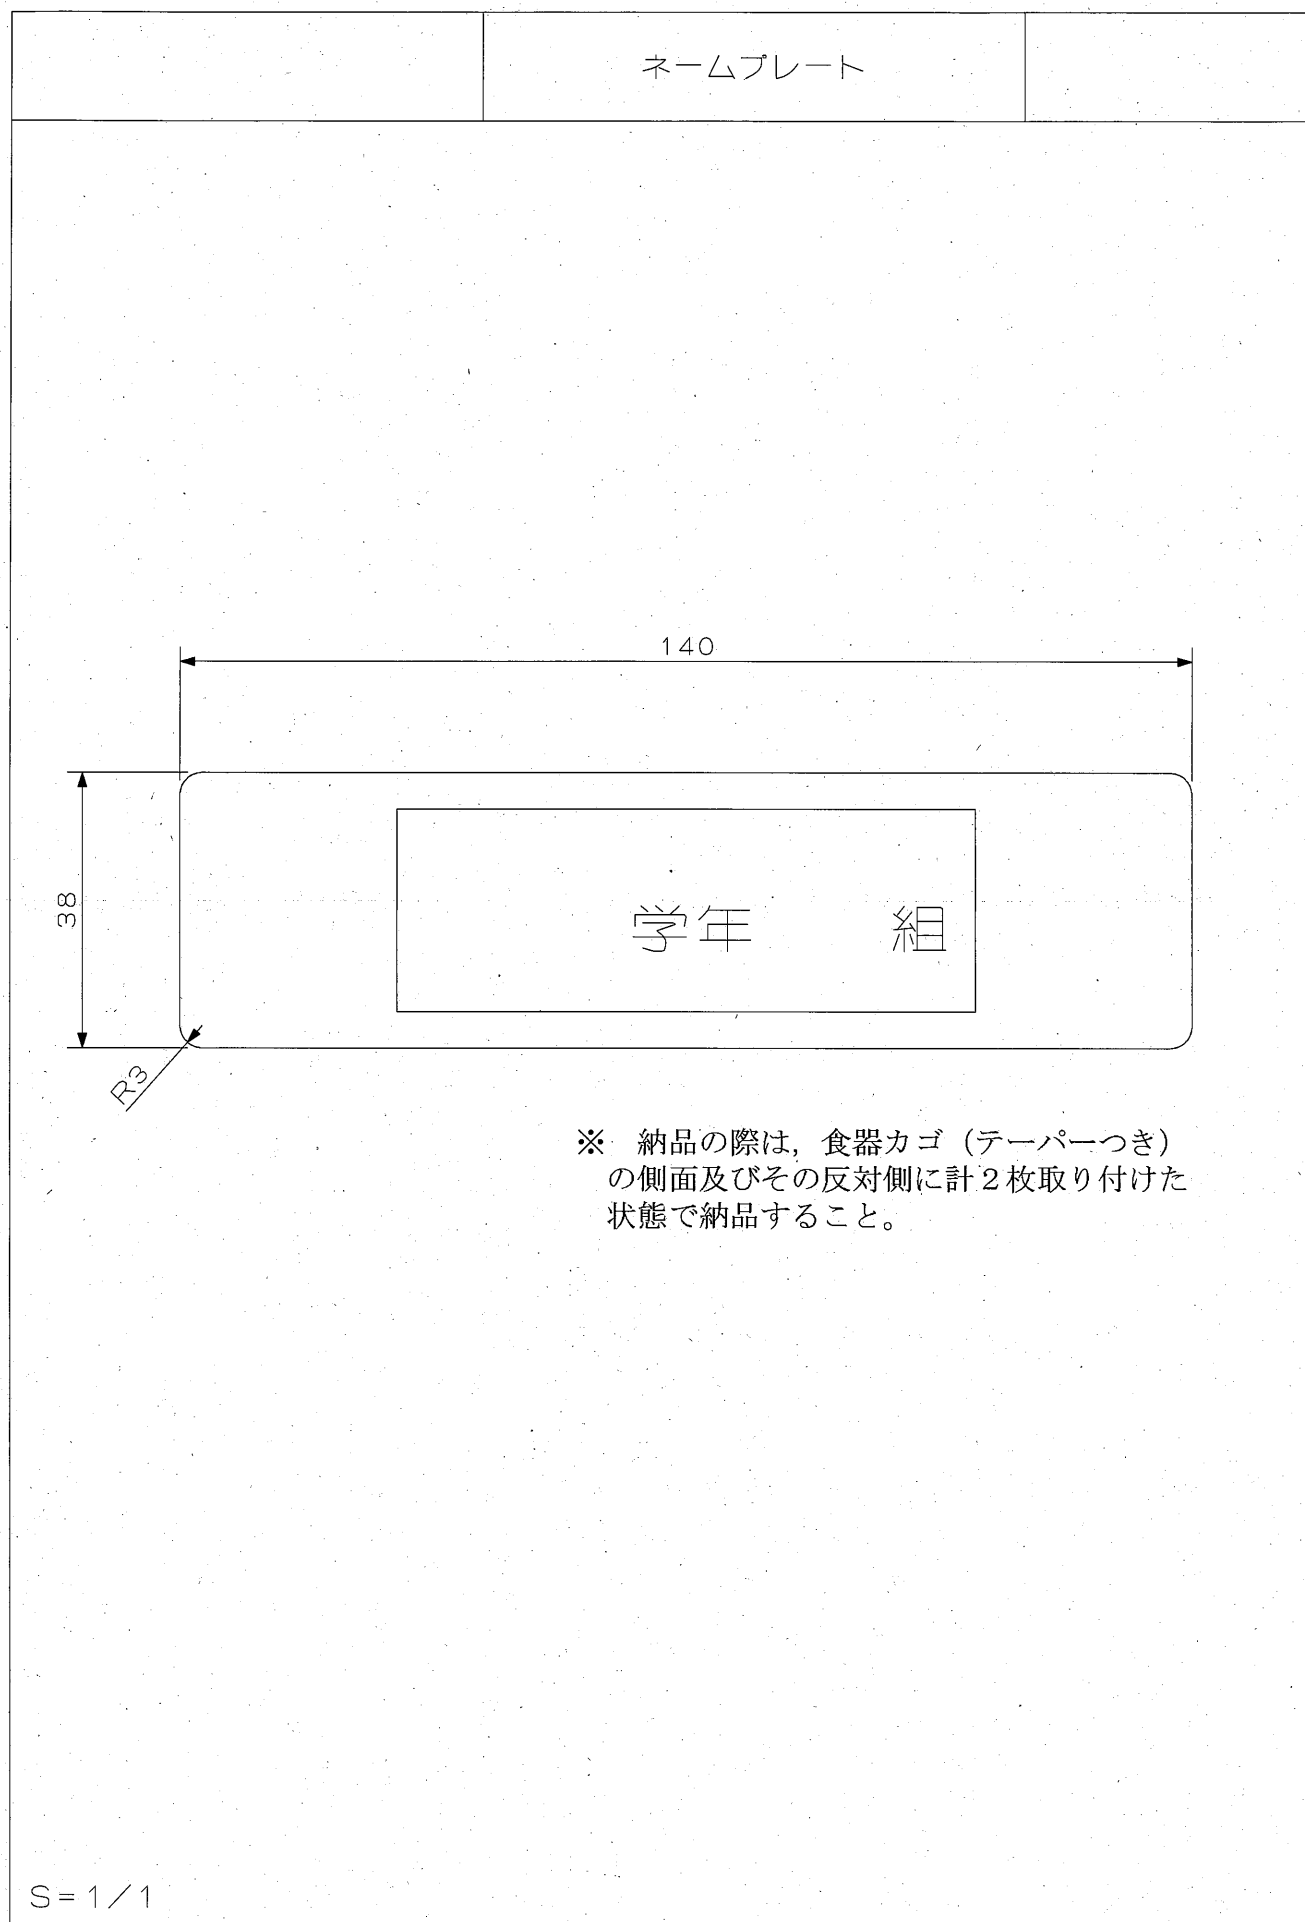

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 周船寺中学校 製氷機
履行場所 福岡市立周船寺中学校（福岡市西区大字周船寺175番地13）
履行期限 契約締結の日 から 令和8年3月27日まで

	品名	規格	数量	単位	備考
1	製氷機	・本体寸法： W450×D450×H700mm（各±100mm） ・電源：単相100V 50/60Hz ・氷の形状：角氷 ・貯氷量：9Kg以下 ・冷媒：ノンフロン冷媒 ・給水方式：水道直結方式 ・製品質量：35Kg以下 ・付属品：スコップ	1	台	【参考品】 ホシザキ株式会社 IM-20CP 同等品以上可 【納品場所】 1階 職員室

その他

- 1 設置場所への搬入、組み立て、設置、動作確認を含むこと。なお、納品時に発生した残材は持ち帰ること。
- 2 同等品以上で見積もる場合、入札（見積合わせ）の2営業日前17時までにカタログ等の写しを提出し担当課より許可を得ること。
- 3 契約後、納品日時等を担当者と打ち合わせを行うこと。
- 4 納品に関しては、施設に損害を与えないよう、養生シートを張るなど十分に注意すること。
- 5 養生、残材処理、清掃等発生する費用は落札者の負担とする。
- 6 現在、校舎新築工事中であるため、納品日程は令和8年3月上旬～中旬からの予定となる。また、日程は変更になる可能性もあるため、下記担当者と事前に協議すること。

【問い合わせ先】
教育委員会総務部総務課
（市役所11F）
担当：永吉
TEL：711-4626